



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ๒๓๒๒
ชื่อผู้รับ นายพัฒนพงษ์ วัฒนชัย
ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุมนเอนธรรม

Switching Deadline

วันที่ 15 มิ.ย. ๖๒

จากสำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ๑๔ มิ.ย. ๖๒

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๒
ตำแหน่ง อ.ป.บ.(๓)
ตำแหน่ง นายคณิต สุมนเอนธรรม

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร ขอขยับไปเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ปรับปรุงเสาอากาศและสายงานและปรับปรุงระบบ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	THU๐๔	๑๒ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๙.๐๐ น.	ปรับปรุงเสาอากาศและสายงาน บริเวณ หมู่ ๑๔ (กรณีเร่งด่วน)	จุดตัดบึงโคกโกลน วิทยุออนไลน์ กทม.เจ้า	SMB๑25-๑๑ และปลายสาย	นายแพทย์ วัฒนชัย กุศล โทร ๐๙-๕๓๖๖๖๖๖๖

ทั้งนี้ขอมอบให้ได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัครเดช วัฒนชัย ตำแหน่ง อ.ป.บ. โทร ๐๙-๕๓๖๖๖๖๖๖

พื้นที่ ที่ขอขยับไปปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กสท. (หากมีโอกาสชั่วคราว กสท. (หากมีโอกาสชั่วคราว) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒ ไม่มีโอกาสชั่วคราว
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุมนเอนธรรม)
ตำแหน่ง นายคณิต สุมนเอนธรรม

ส่วนรับมอบควบคุมการจ่ายไฟ (กสท.) กสท.๓
เขียน อ.ป.บ.(๓)

กสท. ศึกษารายงานแล้วเห็นควร

ขอมอบให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด THU04 จาก ๑๑๐๖๖ ๐๐๕ ถึง SMB๑25-11
ในวันที่ 16 มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. ถึง 19.๐๐ น. ตามใบสั่งจ่ายวิทยุซึ่งเลขที่ 804/๖2

ขอมอบให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิกัด จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งจ่ายวิทยุซึ่งเลขที่

ขอมอบให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิกัด จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่วันที่ น. ถึง น. ตามใบสั่งจ่ายวิทยุซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กสท. ๓ อนุมัติการขอขยับไปดับไฟ มอ.๑๓๐๖ 1๖ มิ.ย. ๖๒

กสท. ๓ อนุมัติการขอขยับไปดับไฟ
(๑๐๖๖ ๖๓๖๖ ๖๓๖๖)

ส่วนรับมอบ

ที่ อ.ป.บ.(๓)
เขียน นายคณิต สุมนเอนธรรม


ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แห่ง
แผนผังระบบ - แห่ง

อ.บ.บ.(๓), อ.ร.ว.(๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

พิกัด (สถานีฯ -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

14 มิ.ย. ๖๒
อ.ป.บ.(๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | ท้ายซอย 15 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 16-มิ.ย.-62 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ.สค. | งานที่ทำ | ปรับแต่งเสาแอน ท้ายซอย 15 ตามใบขอปฏิบัติงาน 804/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกริก | | วันที่ 14 มิถุนายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | 
นายสถาพร ตันติเกษตรกริก | | วันที่ |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 14 มิ.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. นายสถาพร, นายอนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ย้ายโหลด THU04 บางส่วนไปรับไฟจาก SMB12						
2	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU	-	-
3	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU	R	-
4	SN2 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	SMB12VB-01	Auto	Manual		SMB	-	-
6	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS	-	-
7	THS05VB-01	Auto	Manual		THS	-	-
8	SMB02S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หลังนิคมฯ
9	THS06S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หน้า บ.ไทยอินยง
10	SMB12S-10	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทางยกกระบัตร์
11	SMB12S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ชุมชนนิคม
12	SMB02S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หลังนิคมฯ
13	THS06S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หน้า บ.ไทยอินยง
14	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
15	แจ้ง กฟผ.สค. โหลดโหลด 1 คู่ก ๖๐๖ โยง ชุมชนฯ						
16	แจ้ง Hotline กระเช้า ดัด DDE ก่อนทางเข้าโรงสูบน้ำ						
17	เมื่อ Hotline กระเช้า ดัด DDE ก่อนทางเข้าโรงสูบน้ำ แล้วเสร็จ						
18	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
20	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU	-	-
21	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU	R	-
22	SN2 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
23	SMB12VB-01	Manual	Auto		SMB	-	-
24	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS	-	-
25	THS05VB-01	Manual	Auto		THS	-	-
26	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
27	เมื่อชุดทำงานแล้วเสร็จพร้อมรับไฟ						
28	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	THUBR-04	Normal	Nonreclosing		THU		R -
30	SN2 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
31	SMB12VB-01	Auto	Manual		SMB		- -
32	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- -
33	THS05VB-01	Auto	Manual		THS		- -
34	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
35	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
36	แจ้ง Hotline กระเช้า เชื่อม DDE ก่อนทางเข้าโรงสูบน้ำ						
37	เมื่อ Hotline กระเช้า เชื่อม DDE ก่อนทางเข้าโรงสูบน้ำ แล้วเสร็จ						
38	SMB02S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หลังนิคมฯ
39	THS06S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หน้า บ.ไทยอินยง
40	SMB12S-11	ปลด	สับ		สค.		DIS ชุมชนนิคม
41	SMB12S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางยกกระบัตร์
42	SMB02S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หลังนิคมฯ
43	THS06S-05	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 หน้า บ.ไทยอินยง
44	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		- -
45	THUBR-04	Nonreclosing	Normal		THU		R -
46	SN2 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
47	SMB12VB-01	Manual	Auto		SMB		- -
48	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
49	THS05VB-01	Manual	Auto		THS		- -
สิ้นสุด Switching							

ศึกษาระบบวิทยุโทรคมนาคม

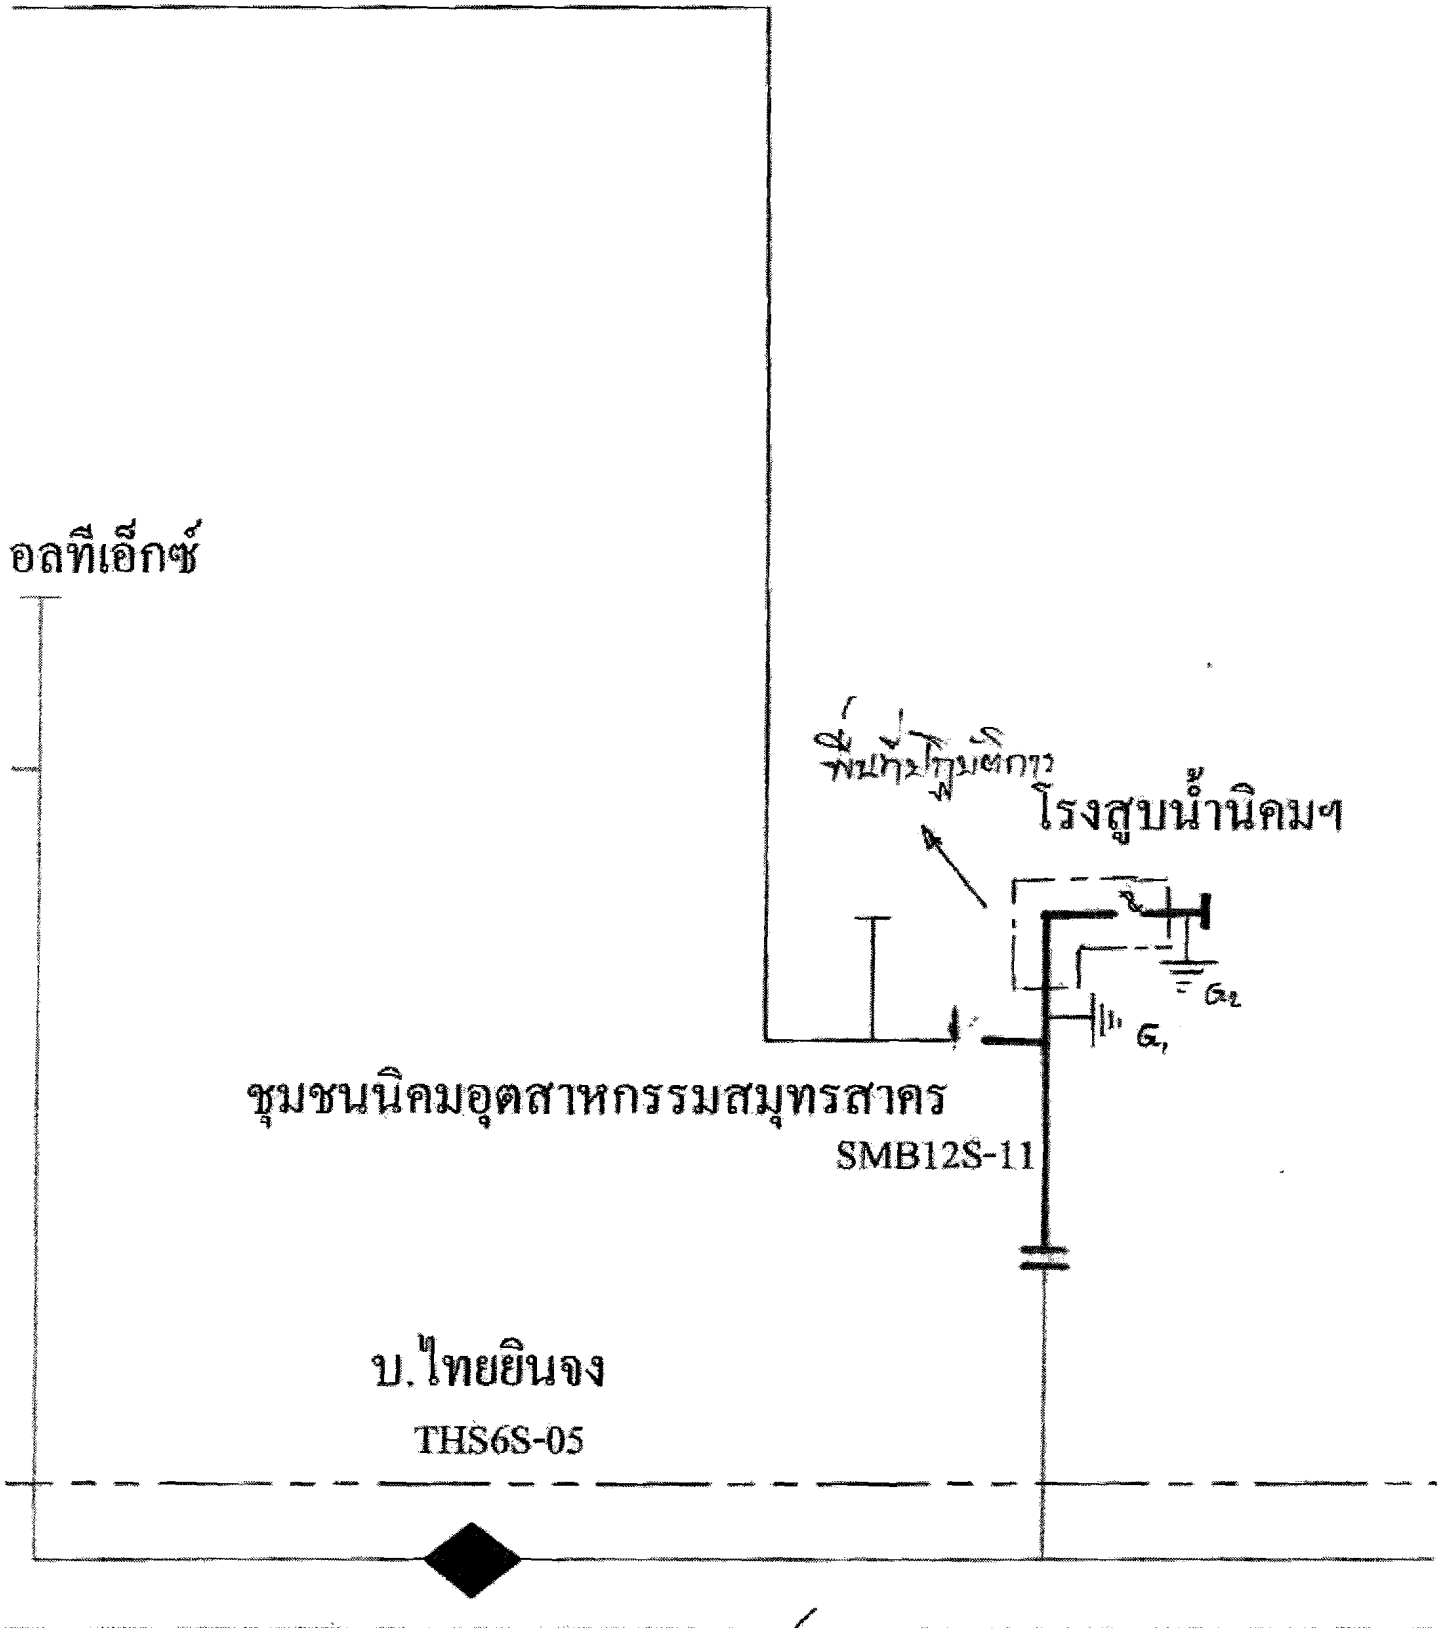

อลทีเอ็กซ์

พจนกษัตริย์

โรงสูบน้ำนิคมฯ

ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

SMB12S-11

บ. ไทยยินจง

THS6S-05

Open THS3S-04

บ. ลองเท็กซ์