



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGULATORY AUTHORITY

1720

Switching Deadline

วันที่ 19 มิ.ย. 62

เลขที่ ก.๓.สส.(ป.บ.) ๒๙๑๓ /๑๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายอดิศักดิ์ วงษ์พันธุ์ตา  
ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุมโนธรรม

วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟล.สท.ขึ้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย...ตามแผนผังสิ่งเชื่อมแนบ  
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	EKA๐๗	๒๓ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ช.ชุมพล	จุดปลดสาย ไลน์แยก	EKA๗S-๐๖ ช.ชุมพลและ ปลายสาย	นายนิทัศน์ เดชะวันโต โทร ๐๙๕-๕๑๐-๕๕๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...บริเวณ ช.ชุมพล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสว่าง เทียนทอง ตำแหน่ง ... อ.ก.ป.บ. โทร. ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๑๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าวดู ผทส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสข่าวดู ๑.๒  ไม่มีโอกาสข่าวดู

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุมโนธรรม)  
ตำแหน่ง ... ผจก.กฟล.สท.ขึ้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

สคฟ. ทิวาธมาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ EKA7 จาก จุดปลดสายไลน์แยก ถึง EKA 7S-06  
ในวันที่ 23 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ -806
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พินิต ภาณุรังษิณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอดิศักดิ์ เทียนทอง


อดิศักดิ์ อดิรังษิณ  
( ๐๐๓.4๓๓ ๓๖.๐๖ )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1720  
เรียน ผจก. กฟอ. สด. กฟย. นนท.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิงชิง 1 แผ่น

แผนผังแบบ ๒ แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๑๖. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๑๙ มิถุน ๒๕๖๒




ကတီးကုမ္ပဏီလီမိတက်


အောက်ဖွဲ့စည်းပုံ

အောက်ဖွဲ့စည်းပုံ  
(အောက်ဖွဲ့စည်းပုံ)

EKA7S-06  
အောက်ဖွဲ့စည်းပုံ

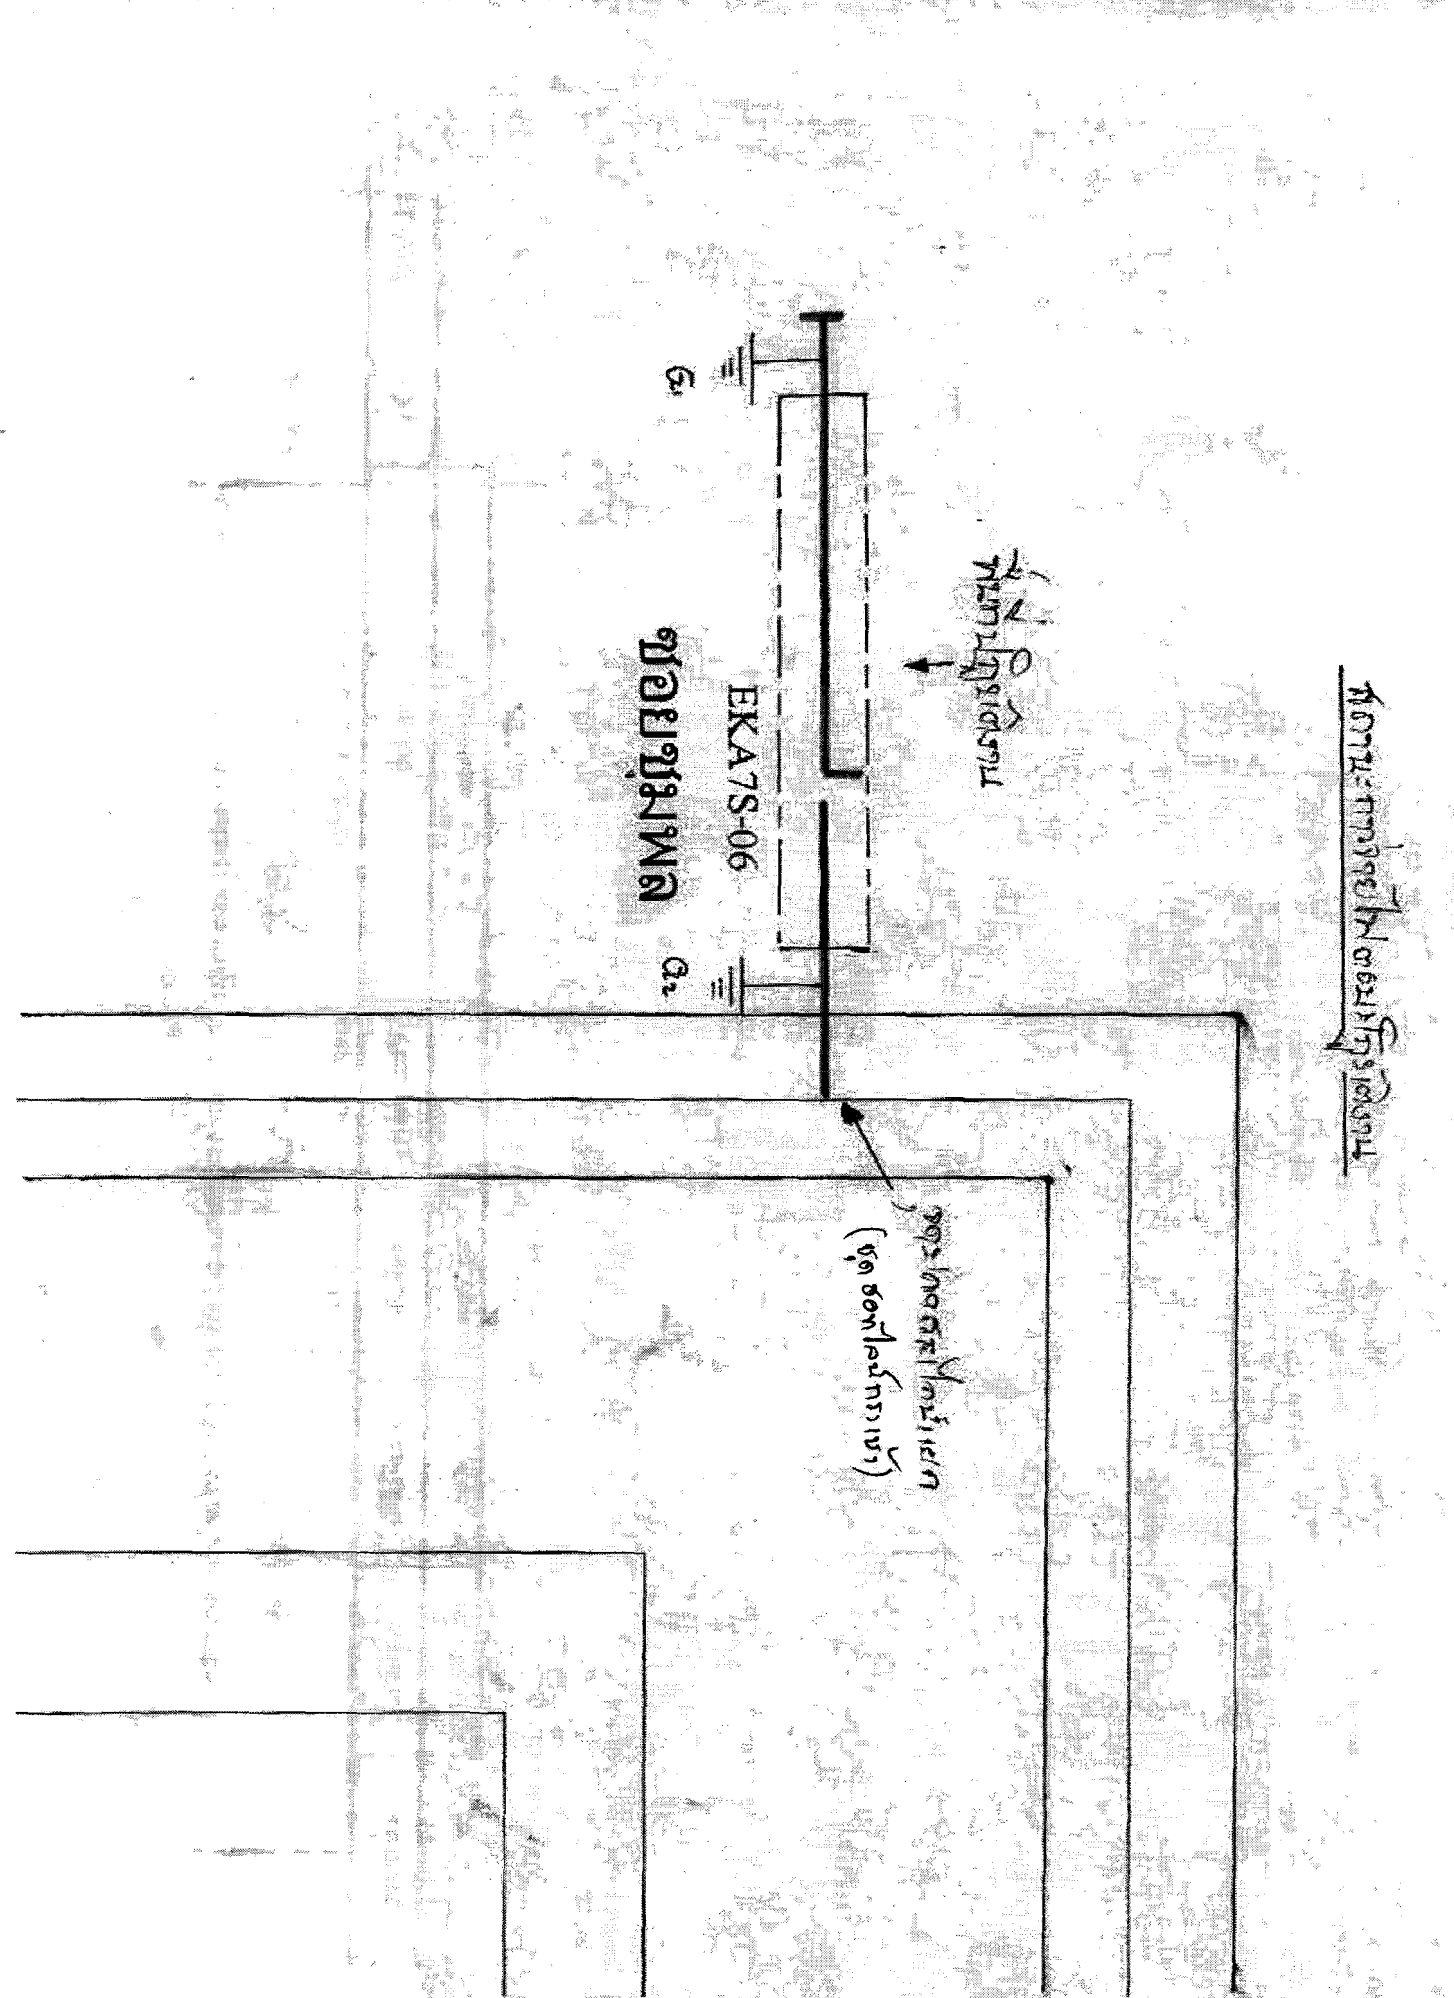

အောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဇယား

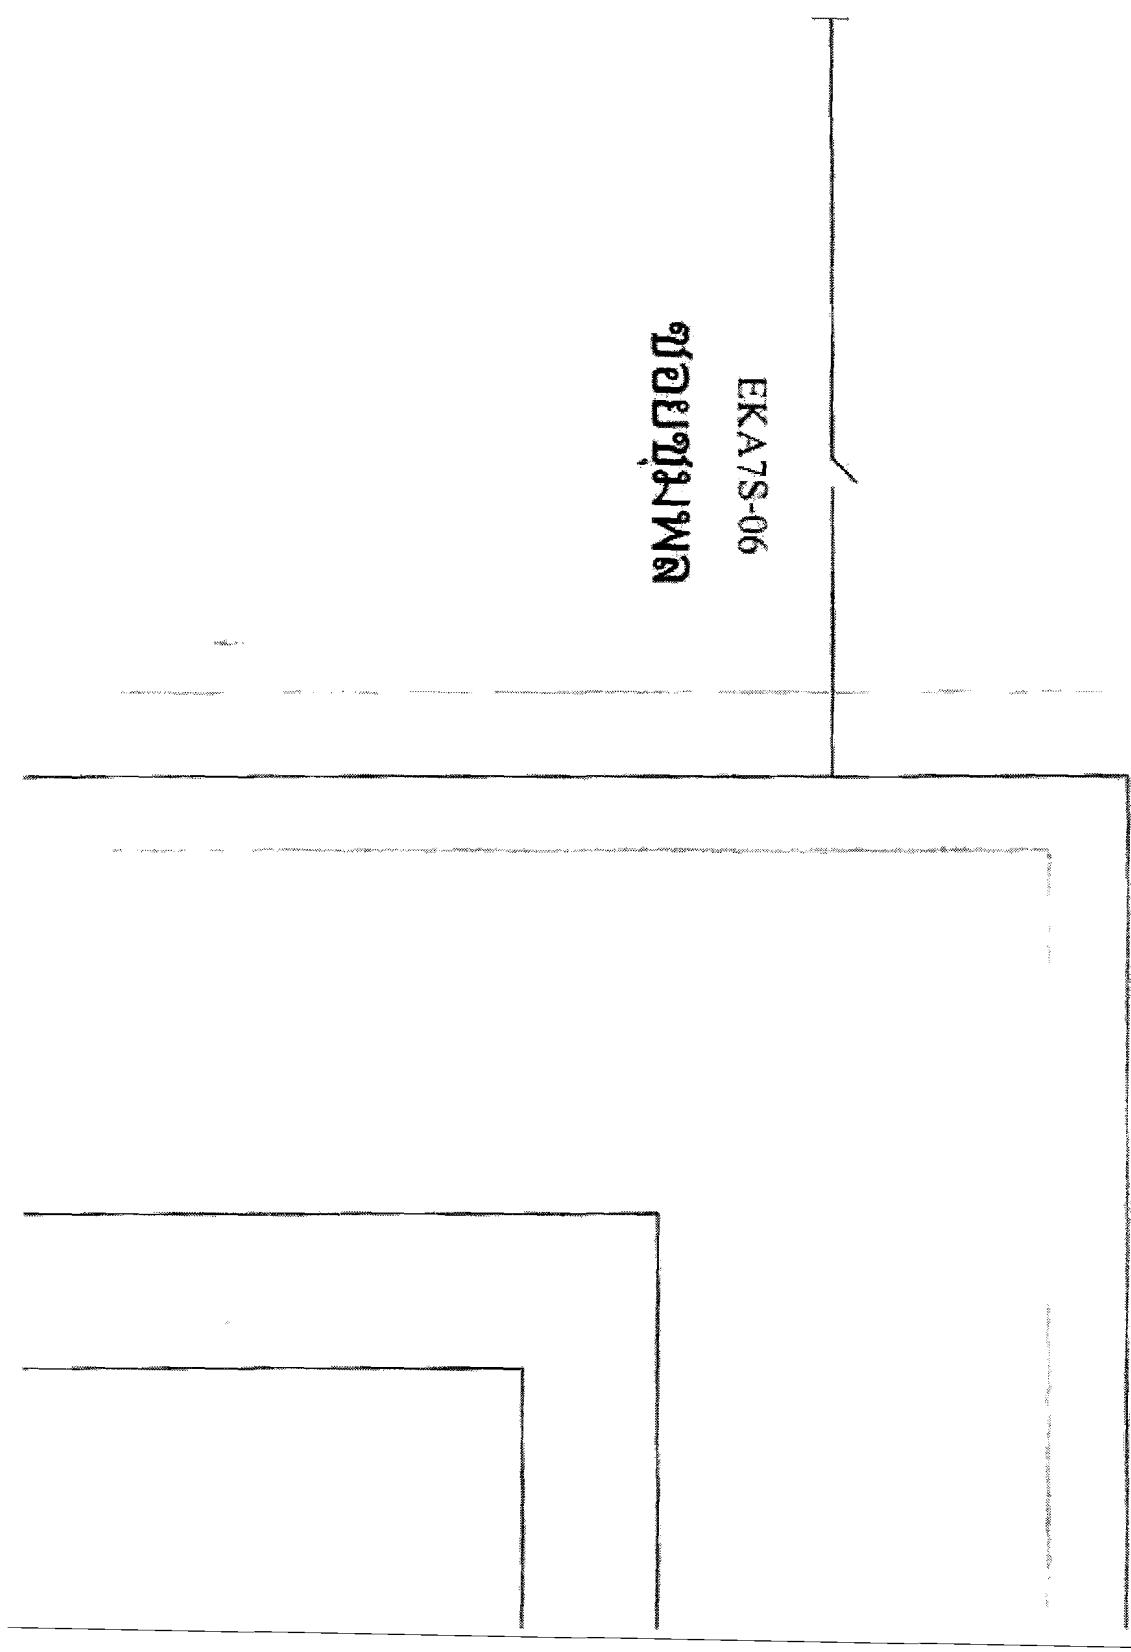

EKA7S-06

အောက်ဖွဲ့စည်းပုံ