



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 มิ.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๑๖๓/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภคพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กลุ่มแบบ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง.๒๒.เควี.....ตามแผนผังส่งขบแบบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMV ๐๒	๒๓ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ย้ายเสาเข้าที่ดินผู้ใช้ไฟ บริเวณหน้า บริษัท เอส เอ็น เวลด์พลาส จก. (กลางซอย ผณ.ชาลุม)	DIS SMV ๒S-๐๖ ปากซอย ผณ.ชาลุม	จุด A จุดปลด ODE	นายลือชัย ศรีจันทร์อินทร์ ชม.ปบ.กทบ. โทร. ๐๘๙-๗๘๓๑๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประมาณ ๘ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มวบมขิตย์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเรวัต กาญจนะ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SMV๑ จาก SMV ๒S-๐๖ ถึง ODEจุด A
ในวันที่ 23 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 810

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเศษ ทรัพย์ประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมชาย มวบมขิตย์

18 มิ.ย. 62

๐๘๖.๑๓๖๖๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กทบ.(คฟ.) 1749

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

21 มิ.ย. 2562
(นางสาวอรุณษา คักดีพนา)

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

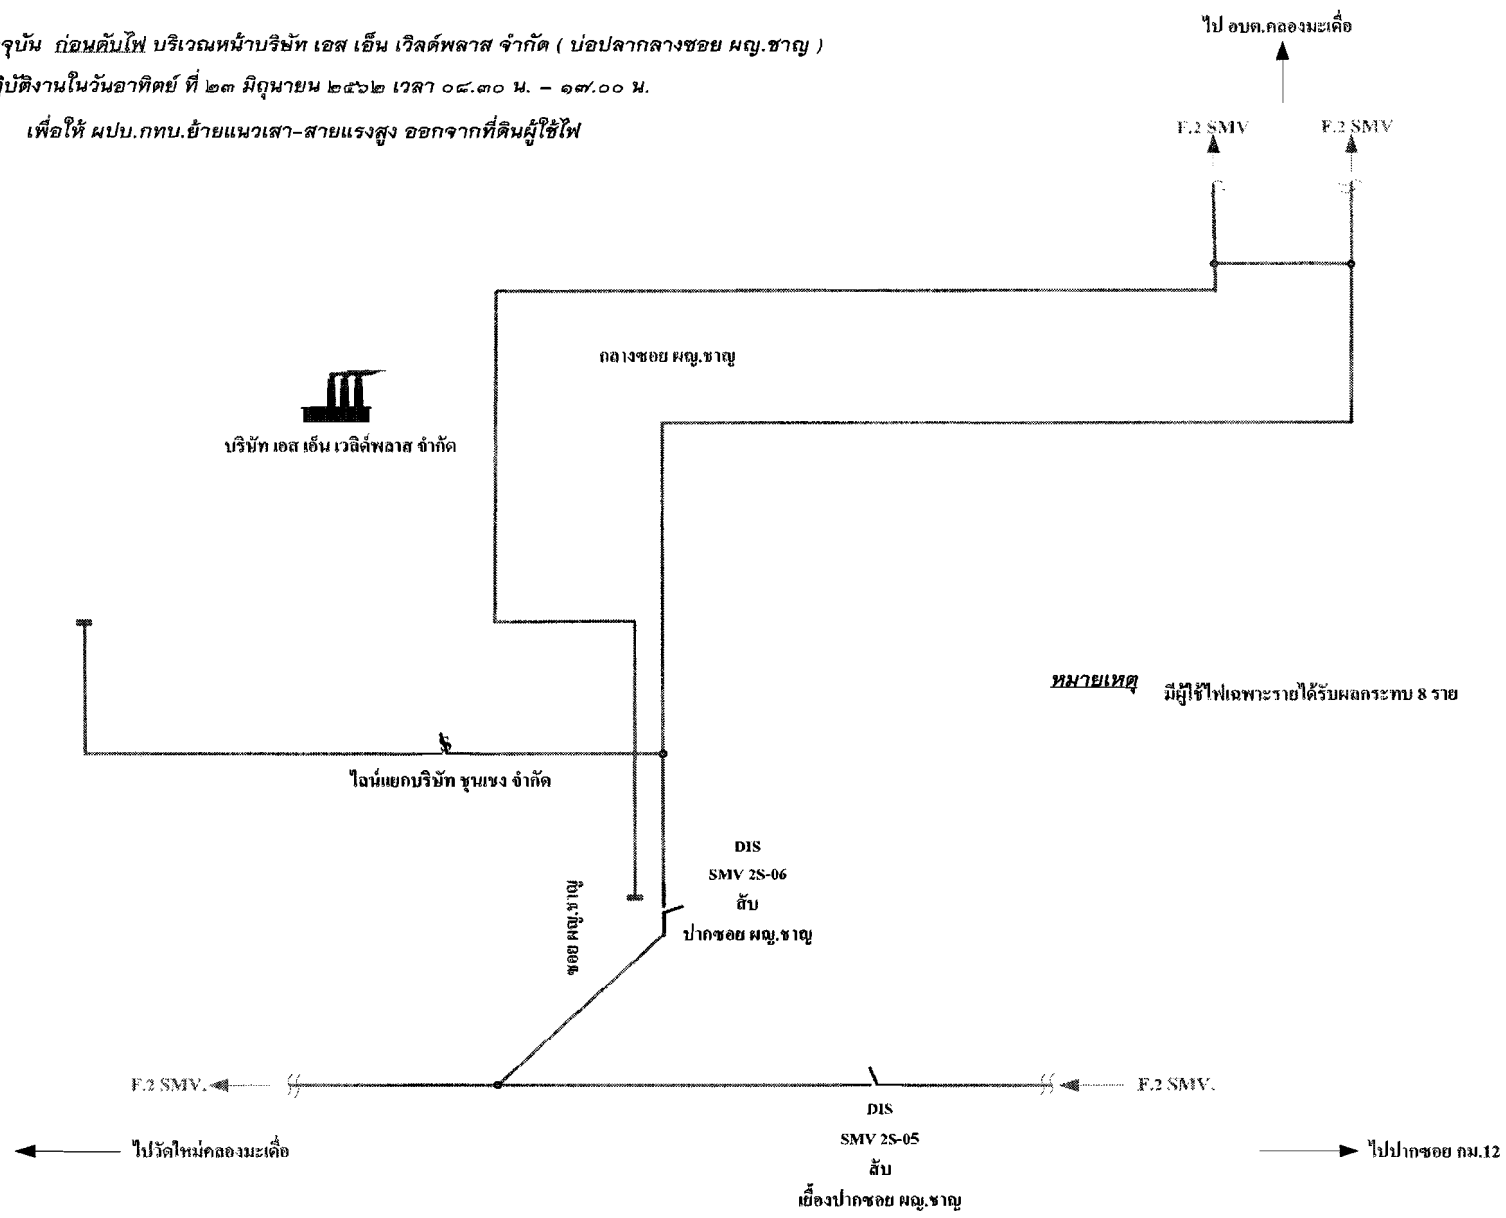
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณกลางซอยผู้ใหญ่ชาวยุ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	810/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	20 มิถุนายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	๒๐-๐๖-๖๒	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21-06-62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
2	KTA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	-
3	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV	-	-
4	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing		SMV	R	-
5	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing		SMV	R	-
6	ย้ายโหลด SMV 12 บางส่วนไปจ่ายจาก KTA 7						
7	KTA08S-06	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 เยื้องโตโยต้าซัวร์
8	KTA02S-06	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 กลางซอยผู้ใหญ่ชาวยุ
9	SMV02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ปากซอยผู้ใหญ่ชาวยุ
10	KTA08S-06	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 เยื้องโตโยต้าซัวร์
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	ให้ กฟอ.กทบ.ดำเนินการปลดโหลดหม้อแปลงออก						
13	หลังจาก กฟอ.กทบ.ดำเนินการปลดโหลดหม้อแปลงออก เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้ง Hotline กระเช้า 22 KV.ตัด DDE โล้น SMV 2 บริเวณ กลางซอยผู้ใหญ่ชาวยุ ออกทั้ง 3 เฟส (ตามแผนผังแนบ)						
15	หลังจาก Hotline กระเช้า 22 KV.ตัด DDE SMV 2 บริเวณ กลางซอยผู้ใหญ่ชาวยุ ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
17	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1						
18	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2						
19	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA	-	-
20	KTA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	-
21	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV	-	-
22	SMVBR-01	Nonreclosing	Normal		SMV	R	-
23	SMVBR-02	Nonreclosing	Normal		SMV	R	-
24	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณหน้าบริษัท เอส เอ็ม เวิลด์พลาส จำกัด (บ่อปลากลางซอย มณ.ชาญ)

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ มปบ.กทบ.ย้ายแนวเสา-สายแรงสูง ออกจากที่ดินผู้ใช้ไฟ



แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณหน้าบริษัท เอส เอ็ม เวิร์ดพลาส จำกัด (บ่อปลากลางซอย ผญ.ชาญ)

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ ผ.บ.กทบ.ย้ายแนวเสา-สายแรงสูง ออกจากที่ดินผู้ใช้ไฟ

