

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ม.๒๖ (๒๖) 212๘ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุษา

ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

ด่วนที่สุด

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) น.บ.ง.ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.บ.บ.ง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB๑๒VB	20 มิ.ย. ๖๒	๑๓.๐๐ น.	๑๓.๓๐ น.	ตัดเคสโดยวิธี Hotline	ดิสชั่วคราว พานทอง	จุดตัดเขต A	นายจรัส ศรีมงคล
		๒๕ มิ.ย. ๖๒	-	๑๖.๐๐ น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนิต กองธรรม ตำแหน่ง พ.ช.ง.ระดับ ๗ โทร ๐๘๑-๙๔๗๗๓๗๗๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑ มีโอกาสชำรุด ๑ ไม่มีโอกาสชำรุด๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) น.บ.ง.ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.บ.บ.ง.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / พิดเตอร์ BPB12 จาก ดิสชั่วคราว พานทอง ถึง 20๕
ในวันที่ 20-25 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 13.5๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 81๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรพงศ์ ศรีสุข ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธ์ุษา
19 ธ.ค. 62

(นายธีรพงศ์ ศรีสุข)
0๘๐ 11๗ ๕๕๖๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.) 1739
เรียน ผ.จ.ก. อ.ก.ป.บ.บ.ง., อ.ก.พ.ช. ก.ร.ก.
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผ.จ.ฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายสมศักดิ์ หุ้ส่าย)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้า บริษัทพานทอง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 - 24 มิ.ย.62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 553/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 19 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19-06-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่
	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมนโฆช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
2	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
3	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	BPB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
5	ย้ายโหลด BPB 12 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU 7						
6	NPU07S-03	ปลด	สับ		บปง.		SF6 บ้านหุบรักษ์
7	BPB11S-07	สับ	ปลด		กรณ.		SF6 โรงนม
8	เมื่อพร้อมดับไฟย้ายโหลด						
9	DIS ชั่วคราว BPB 12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กรณ.		DIS ชั่วคราวก่อน บริษัทพานทอง
10	BPB11S-07	ปลด	สับ		กรณ.		SF6 โรงนม
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	แจ้งHL. กระแส 22 KV. ตัด DDE โหลด BPB 12 บริเวณ บริษัทพานทอง ออกทั้ง 3 เฟส (ตามแผนผังแนบ)						
13	หลังจาก HL. กระแส 22 KV. ตัด DDE BPB 12 บริเวณ บริษัทพานทอง ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
17	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
18	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
19	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
20	BPB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
22	** หมายเหตุ :: ดับไฟให้ทำงานประมาณ 4 วัน **						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
24	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-


แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์

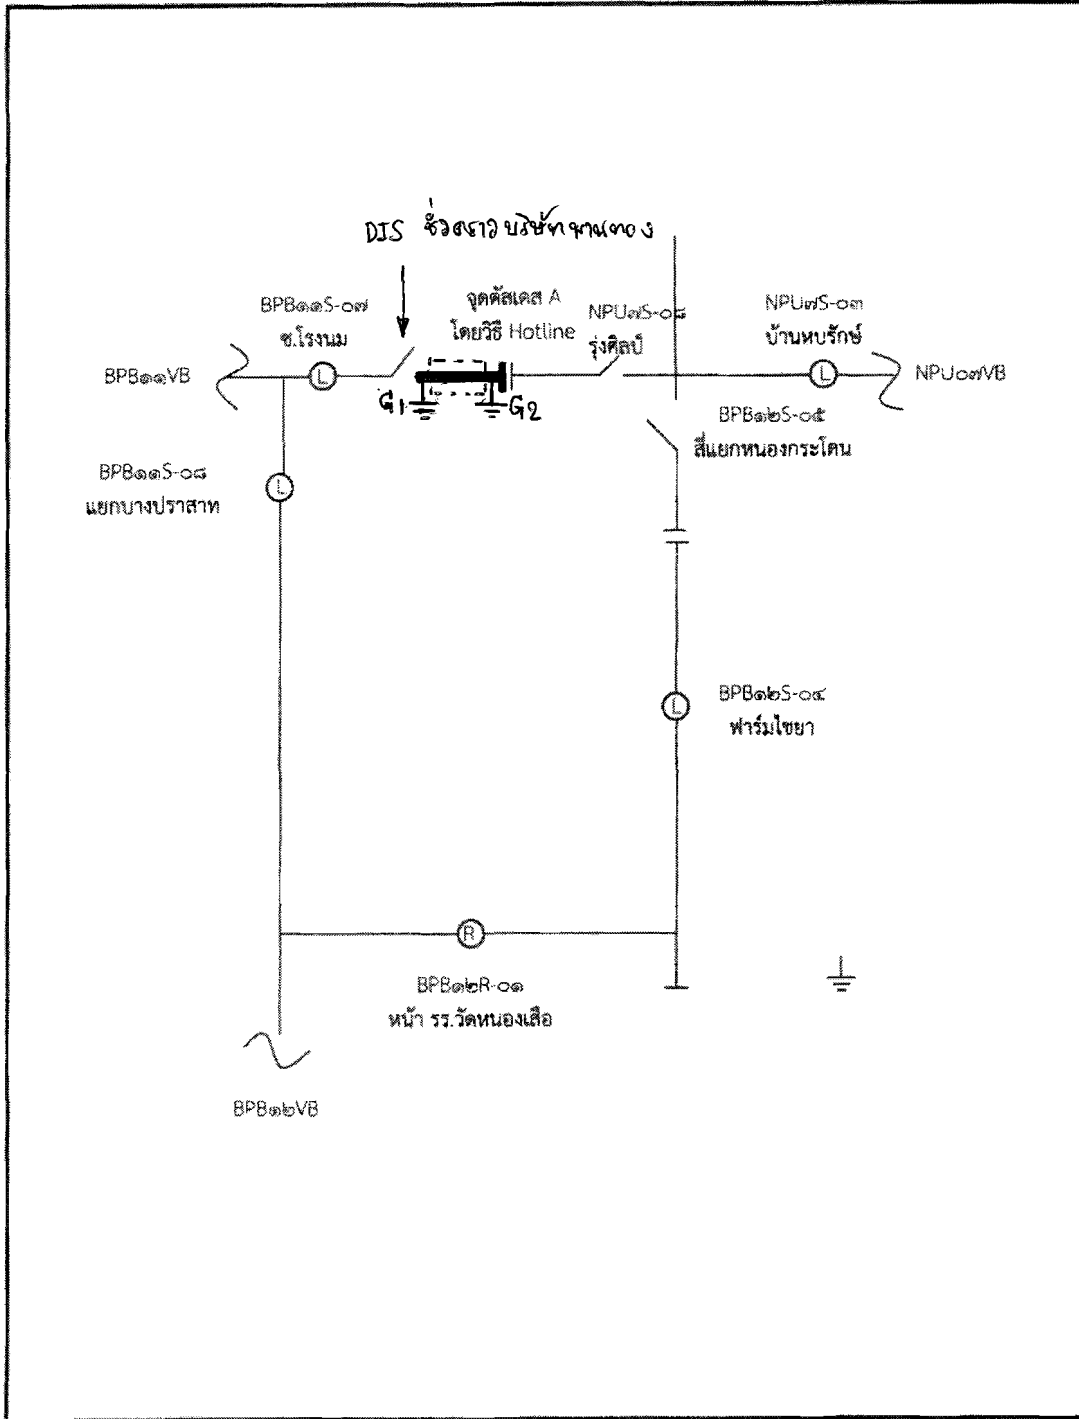

หมายเหตุ

 เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

 ตำแหน่งจุด Short Ground

 จุดตัดกระแส

ผู้ควบคุมงาน นายสมบัติ กองธรรม
 ผู้ Short Ground นายนายฤกษ์ อุตะนา
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์

Handwritten signature