



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 24 มิ.ย. 62

### วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ๐.๓.๑๖.(ปบ) ๑๙๕๘ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์วง  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ภาวจฉ.๑ ตาม  
แผนผังส่งแบบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F2 / กจ.	๒๕ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๓๐	ปักเสา ๑๕.๐๐ เมตร ๗ ต้น พาดสาย ๑๘๕ ค.ม.ม.	DISSA ชัยคราว หน้า รพ.พหล	SF6 KCA2S-07 ตรงข้ามป้อมสมนังห์	นายเสกสรรค์ พิกเขียว 081-9952509

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ช้างควดหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรงข้ามป้อมสมนังห์...

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พิกเขียว ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.ผ.น โทร ๐๘๑-๙๙๕๒๕๐๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายนคร กวางขวาง)

ตำแหน่ง วิศวกร(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.  
๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ / พิดเตอร์ KCA02 จาก DISSA ชัยคราว - KCA2S-07 (ตรงข้ามป้อมสมนังห์)  
ในวันที่ ๒๕-๐๖-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ น. ถึง ๑๗๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 819/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.ปบ.ผ.น ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.ก.ปบ.ผ.น พิกเขียว  
๒๐ มิ.ย. ๖๒

นายนคร กวางขวาง  
รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.  
๒๐ มิ.ย. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

1746

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟจ. กจ.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจฟ. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๖ (rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นางสาวชรรษา จักตั้งวงษ์)  
จก.บช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

21 มิ.ย. 2562

อ.ก.ปบ.ผ.น  
๒๐ มิ.ย. ๖๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก วศก.๖ ผบ.กฟภ.กจ. ถึง ผจก.กจ./ทผ.ปบ.กจ.

เลขที่ ก.๓ กจ.(ปบ.)...../๒๕๖๒ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กจ./ทผ.ปบ.กจ.

ตามอนุมัติ - ๒๓. ๐๐๑ ลง 18 มี.ค. ๖๒ ให้แผนกปฏิบัติการ

ปรับปรุงระบบจำหน่าย ชื่องาน เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณ

WBS. I-๒2-I-14101.MP.1008. โครงข่าย ๒๐๐๐๒๐๕๔๔๖๓, ๒๐๐๐๒๐๕๔๔๖๔.

หมายเลขงาน หม้อแปลง ๖๓๐, หม้อแปลง ๖๓๐

ปัจจุบันกรมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้-

๑. เปลี่ยนหม้อแปลง ๖๓๐ วันที่ 18.๐๐๒. 19 มี.ค. ๖๒
๒. หม้อแปลง ๖๓๐ วันที่ ๑๙.๐๐๒.
๓. ....
๔. ....

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง, แรงต่ำ ในวันที่ 18 มี.ค. ๖๒

ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด

จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผบ.กฟภ.ดำเนินการดังนี้-

- ผบ.กฟภ.กจ.
- (✓) ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน, เวลา ตามระเบียบ ผกส.กฟภ.กจ.
- (✓) ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไปด้วย

(นายเสกสรรค์ พิกเขียว)  
วศก.๖ ผบ.กฟภ.กาญจนบุรี

ทผ.กส.,ทผ.ปบ.

อนุมัติ



(นายนคร กว่างขวาง)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.กจ.

๖ มี.ค. ๒๕๖๒

- นายเสกสรรค์ ขออนุมัติดับไฟด้านแรงสูง
- E/O สั่งการสวิตช์ซึ่ง
- พชง.,ลชง.แก่ไฟ ย้ายโหลด,ช้อตกราวด์,ปลดโหลดหม้อแปลง


## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	DIS ชค.รพ.พหลฯ - KCA02S-07 (SF6 ตรงข้ามปั้มสมนันท)					
กำหนดวันที่ทำงาน	25/06/2562	เวลา	08.00 น.	ถึง	25/06/2562	เวลา 17.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ปักเสาสายไฟ ในไลน์ KCA02		ตามใบขอปฏิบัติงาน	819/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	20 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	20 มิ.ย. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	21/6/62
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี KCA							
1	ย้ายโหลด KCA02 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA09						
2	KCA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
3	KCA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
4	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
5	KB-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
6	KCABVB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		
7	KCA09S-08	ปลด	สับ		กจ.		DIS ร้านอีสานคลาสสิค
8	KCABVB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		
9	KCA02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามปั้มสมนันท
10	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
11	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
12	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
13	DIS.ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS รพ. พหลฯ
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1					กจ.	
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2					กจ.	
16	KCA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
17	KCA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
18	KCA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
19	KCA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					กจ.	
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					กจ.	
22	DIS.ชั่วคราว	ปลด	สับ		กจ.		DIS รพ. พหลฯ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ย้ายโหลด KCA02 บางส่วนคืนจาก KCA09						
24	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภย์ฯ		
25	KB-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภย์ฯ		
26	KCA02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามปั๊มสมนันท
27	KCABVB-01	ปลด	สับ		ศุภย์ฯ		
28	KCA09S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ร้านอีสานคลาสสิค
29	KCABVB-01	สับ	ปลด		ศุภย์ฯ		
30	KCA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภย์ฯ		
31	KCA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศุภย์ฯ		
32	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภย์ฯ		
33	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

แผนผังตู้ไฟฟ้าวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

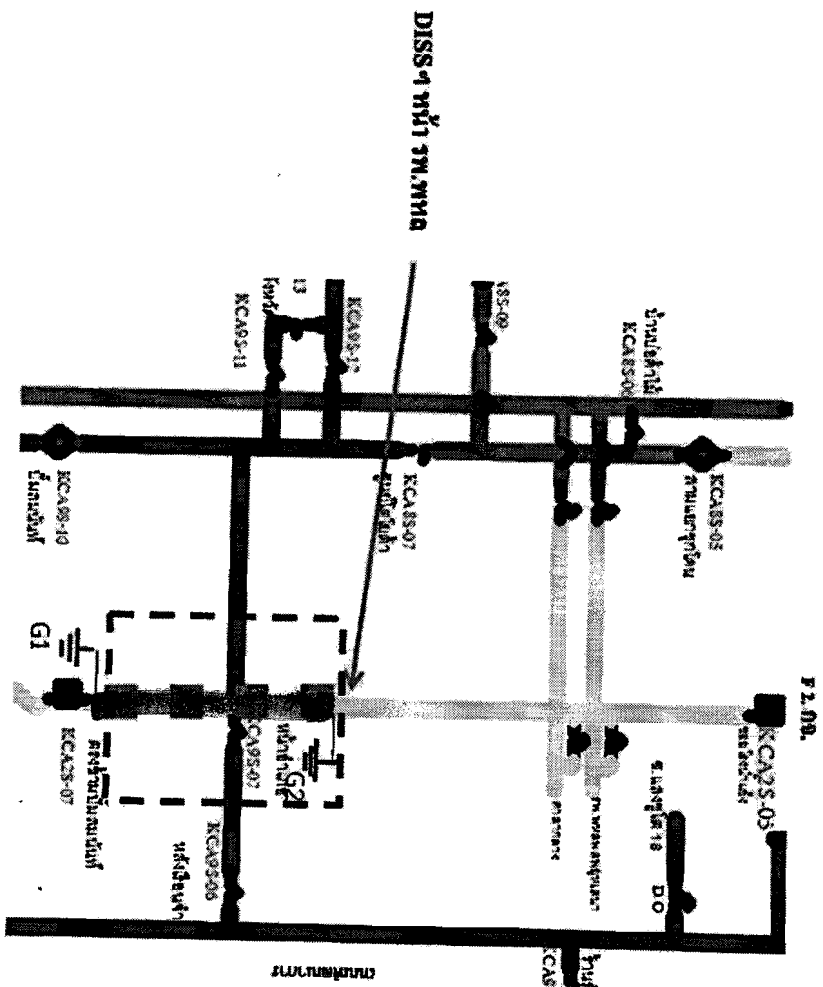

F2.09.

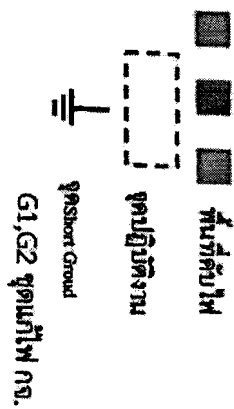

DISS 4 หน้า รพ.รพทอ