



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 25 ม.ค. 62

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ.)148/2562
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ ศรีพันธ์

วันที่ 17.ม.ค.2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอเดิมบางนางบวช จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เครือข่ายไฟฟ้าเดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เครี	วันพุธที่ 30 ม.ค.62	08:00 น.	16:30น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย (ปรับแต่งสาย)	DBA1YS-03 เบ็ดนายเข้มี	DAA1YB-01	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
2	DBA01					Dis ชั่วครา หน้าโรงสี อ.การเกษตร	DAA4S-07 บ่อกรู	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ หมู่ ๑๖๓ บ่อกรู หมู่ ๕ ต.ป่าสะแก
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภูมิพัฒน์ สุพรรณเสรี ตำแหน่ง รจก.ตบ. โทร 063-894-9354
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)
1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายณรงค์ ศรีพันธ์)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก DBA1YS-03 ถึง DAA1YB-01
ในวันที่ 30 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 850
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ DBA1 จาก DIS ชั่วครา หน้าโรงสี อ.การเกษตร ถึง DAA4S-07
ในวันที่ 30 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ นายอภิรักษ์ ทวยชัย ประสานงานการขอดับไฟดับ นาย สุมิพัฒน์ กุศลประเสริฐ

วิสิทธิ์ นอร:ตา
วสท.6 ปฏิบัติงานแทน ผจก.ตบ.
ท.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

197

เรียน ผจก.กฟอ.ตบ.

อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)


รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

23 ม.ค. 2562

ขั้นตอนสวิตซ์ 1 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. 1 (สถานี DAA -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	หน้าโรงสี อ.การเกษตร-ปอกร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ม.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 84/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย		วันที่ 22 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมน โทงย้อย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตชิงตัดตอนและอุปกรณ์ก่อนทำการ switching							
1	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW หน้าสถานี เดิมบางนางบัว
2	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DAA1YB-01 อยู่ตำแหน่งปลด						
4	ตรวจสอบ LBS เบ็ดนายเอี่ยม รหัส DBA1YS-03 อยู่สถานะไม่ไขว่ Low Gas						
5	ตรวจสอบ SF6 รหัส DAA04S-07 อยู่ตำแหน่งปลดพร้อมล๊อคคาน						
6	DBA01YS-03	สับ	ปลด, ล๊อคกุญแจ		ดบ.		LBS หน้าก่ายเดี่ยวเบ็ดนายเอี่ยม
7	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ไบมัด 115 เควี
8	Dis ชั่วคราว ไลน์DBA01	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ดบ.		Dis ชั่วคราวหน้าโรงสี อ. การเกษตร
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
10	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1						
11	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2						
12	แจ้ง กฟอ.ดบ. ปฏิบัติงานได้						
13	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW หน้าสถานี เดิมบางนางบัว
14	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
สิ้นสุด Switching เช้า							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
16	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
17	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW หน้าสถานี เดิมบางนางบัว
18	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short ground จุด G1						
19	แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short ground จุด G2						
20	Dis ชั่วคราว ไลน์DBA01	ปลด	สับ		ดบ.		Dis ชั่วคราวหน้าโรงสี อ. การเกษตร
21	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไบมัด 115 เควี
22	ตรวจสอบ LBS เบ็ดนายเอี่ยม รหัส DBA1YS-03 อยู่สถานะไม่ไขว่ Low Gas						
23	DBA01YS-03	ปลด	สับ, ล๊อคกุญแจ		ดบ.		LBS หน้าก่ายเดี่ยวเบ็ดนายเอี่ยม
24	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW หน้าสถานี เดิมบางนางบัว
25	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ งานปรับปรุงระบบจำหน่าย

Dis ชั่วคราวหน้าโรงสี อ.การเกษตร ถึง DAA4S-07 บ่อกรู
 ในวันที่พุธที่ 30 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.

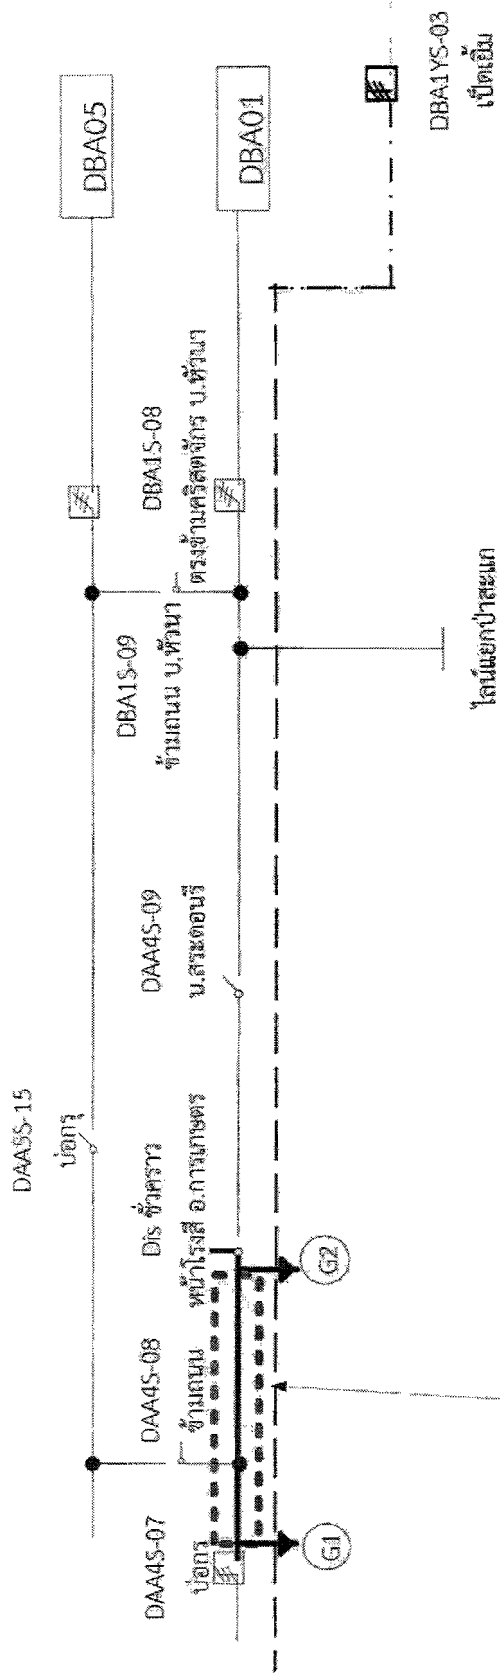

1. วันพุธที่ 30 ม.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ดับไฟ ปฏิบัติงาน งานปรับปรุงระบบจำหน่าย
 หมายเหตุ - บริเวณที่ขาดดับไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน