

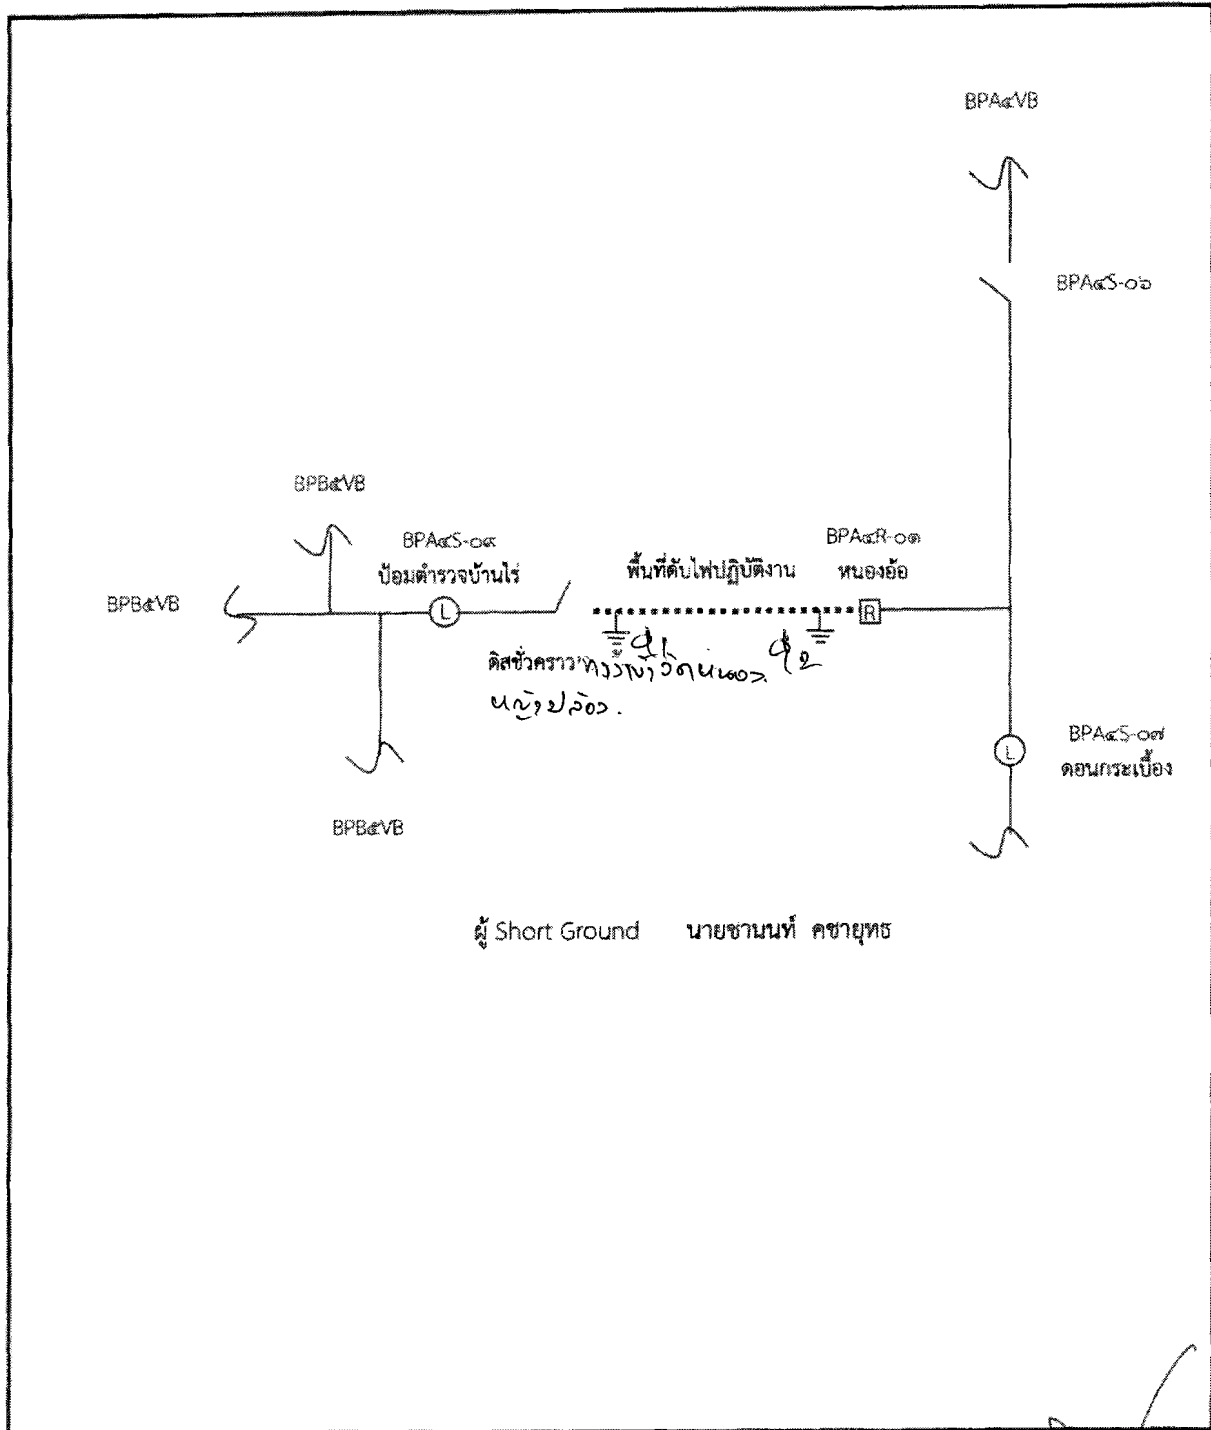


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน BPA04R-01(หนองอ้อ) - Dis ชค.ทางเข้าวัดหนองหญ้าปล้อง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6 ก.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน บปง. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 933/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25 มิถุนายน 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 26 มิถุนายน 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายโมฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
1	BPA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปง.		R หนองอ้อ
2	BPB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปง.		R บ้านดงยาง
ย้ายโหลด BPA04 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB05							
4	BPBA04S-09	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ป้อม ตร.บ้านไร่
5	BPA04R-01	สับ	ปลด		บปง.		R หนองอ้อ
แจ้ง กพอ.บปง.ปลดใบมิตด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสได้							
เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.							
8	DIS ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ทางเข้าวัดหนองหญ้าปล้อง
แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.บปง.ทราบ							
12	BPB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปง.		R บ้านดงยาง
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
เมื่อชุด กพอ.บปง.แล้วเสร็จ							
15	BPB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปง.		R บ้านดงยาง
แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1							
แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2							
18	DIS ชค.	ปลด	สับ		บปง.		DIS ทางเข้าวัดหนองหญ้าปล้อง
ย้ายโหลด BPA04 บางส่วนกลับจาก BPB05							
แจ้ง กพอ.บปง.สับใบมิตด้านออกไลน์เข้าได้ทั้ง 3 เฟส							
21	BPA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บปง.		R หนองอ้อ
22	BPBA04S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 ป้อม ตร.บ้านไร่
23	BPB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปง.		R บ้านดงยาง
24	BPA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปง.		R หนองอ้อ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์



หมายเหตุ

- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
- ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
- || จุดตัดเคเบิ้ล

ผู้ควบคุมงาน นายสมบัติ กองธรรม
 ผู้ Short Ground นายชานนท์ ศชายุทธ์
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์

Handwritten signature