



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพท.(กป.) ๒๕๑ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ทว
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

Switching Deadline

วันที่ 27 มิ.ย. 62

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้ ชุดทีมงานเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง บ้านหนองบวมหอม ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5 (สพท.2)	28 มิ.ย.62	09.00	17.00	เปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง บ้านหนอง บวมหอม	DIS บ้านหนอง บวมหอม TKK3S-03	DIS ชักราว บ้าน หนองบวมหอม	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๑๕๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหนองบวมหอม DIS TKK3S-03 - DIS ชักราวบ้านหนองบวมหอม..

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผจก.ป.....โทร๐๘๑-๘๕๒๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ / พิดเคอร์ SP009 จาก TKK3S-03 ถึง DIS ชักราว บ้านหนองบวมหอม

ในวันที่ 27 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 998

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Signature)* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *(Signature)*

27 มิ.ย. 62

(Signature)
(Signature)
๐๘๑ ๓๗๖ ๒๖๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

1800

เรียน ผจก. *(Signature)*

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ? แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
นายเอกชัย หิงส์วรรณ

26 มิ.ย. 2562

สงปบ(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ(ก.๓)

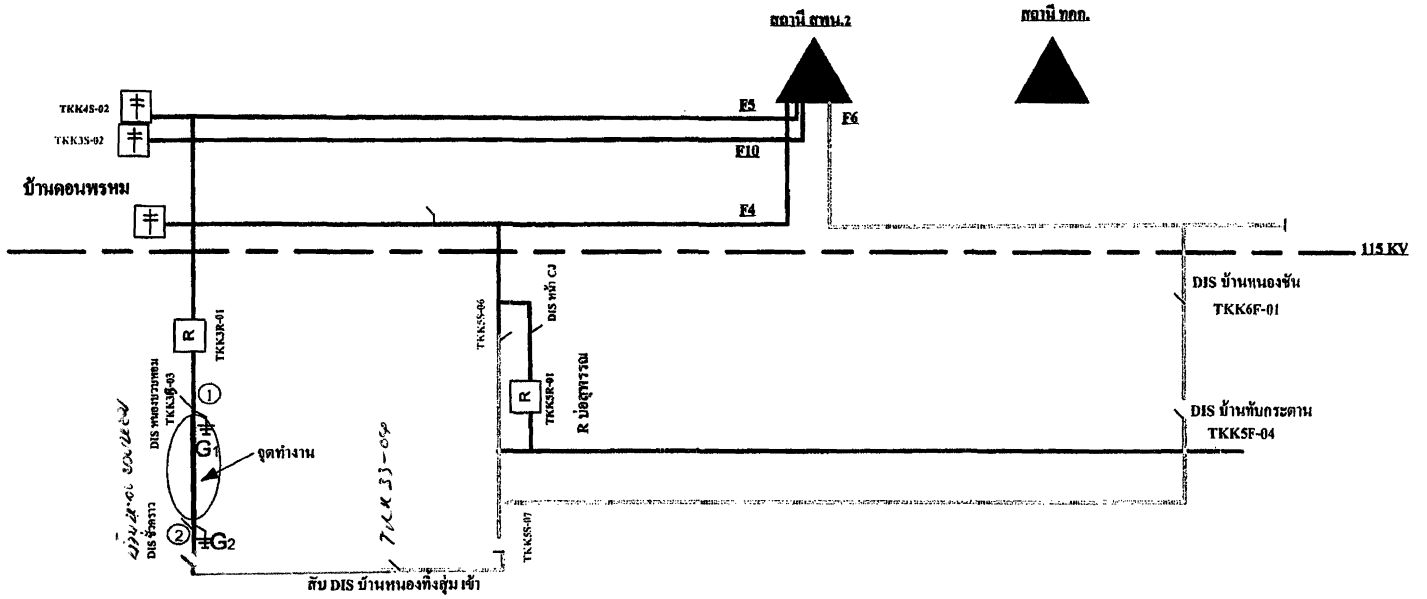
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองบวบหอม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 มิ.ย. 62	เวลา	09.00 น.	ถึง	28 มิ.ย. 62	เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สพน.	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	942/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	27 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	๒๗-๐๖-๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	27 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนเฑียร 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลดวงจร SPO05 บางส่วนไปรับไฟจากวงจร SPO06						
3	SPO06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		- -
4	TKK03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.		R ดอนพรหม
5	TKK03S-04	ปลด	สับ		ทคก.		DIS บ้านหนองทิ้งส้ม
6	ดีสชั่วคราว วงจรTKK05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS บ้านหนองบวบหอม
7	ถึงเวลาดับ เวลา 09.00 น.						
8	TKK03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS บ้านหนองบวบหอม
9	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟระบบ จำนวน 22 เควี ให้ กฟส.สพน. ทราบ						
10	แจ้ง กฟส.สพน. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำนวน 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟส.สพน. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำนวน 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
12	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำนวน 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
13	SPO06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		- -
14	TKK03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทคก.		R ดอนพรหม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
16	SPO06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPO		- -
17	TKK03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.		R ดอนพรหม
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการปลด Short Ground ระบบจำนวน 22 เควี จุด G1						
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการปลด Short Ground ระบบจำนวน 22 เควี จุด G2						
20	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี แล้วเสร็จทั้งหมด เวลา ผู้แจ้ง.....						
21	ผู้ยืนยันงานแล้วเสร็จทั้งหมด เวลา ผู้แจ้ง.....						
22	TKK03S-03	ปลด	สับ		ทคก.		DIS บ้านหนองบวบหอม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	ดีเอสวีคราว วงจร TKK05	ปลด	สับ		ทคก.		DIS บ้านหนองบวบหอม
24	TKK03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS บ้านหนองทิ้งส้ม
25	SPO06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPO		- -
26	TKK03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทคก.		R ดอนพรหม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง
วันที่ 28 มิ.ย. เวลา 09.00-17.00 น.
บริเวณ บ้านหนองบวมหอม



1. ปิด DIS บ้านหนองบวมหอม TKK3S-03 ออก
2. ปิด DIS ชั่วคราว หนองบวมหอม ออก
3. ชี้อาคารวัด หัวท้าย
4. จุดทำงานขึ้น ทำงาน