



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ อมณ.(ปม) ๑๒๕๔ ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมณ.

ด้วยการไฟฟ้า ออมณ้อย จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขจุดร้อนบริเวณ สถานีออมณ้อย ๑ ด้วยวิธีชอทไลน์กระเช้า ตามรายงาน Thermo Scan จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONA01	๒๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อนบริเวณ สถานีออมณ้อย ๑ ด้วยวิธีชอทไลน์ กระเช้า	ONA01S-09	-	นายภาณุวัฒน์ คนหาญ ๐๙ ๔๔๕๖ ๖๙๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๔.ผปบ. โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมณ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ ONA01 จาก ONA1S-09 ถึง ๒๖ มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๙๔๕/๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฐิษา ร่มโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟภ.อมณ.

(นายภาณุวัฒน์ คนหาญ)
๐๙ ๔๔๕๖ ๖๙๕๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1804

เรียน ผจก. กฟภ. ๐๓๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง)

ขั้นตอนการสวิตซ์ _____ แผ่น


แผนผังแนบ _____ แผ่น

ผจก. (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหมอนันต์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 945/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายฤกษ์ศักดิ์ รักนตรสาคร		วันที่ 27 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฤกษ์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมแก้ไขจุดร้อนที่ SF6 ONA01S-09 บริเวณ หมอนันต์						
3	แจ้งกฟภ.อมน. ตรวจสอบ SF6 ONA01S-09 บริเวณ หมอนันต์ ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล๊อคคาน						
4	SAA11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
5	ONA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-
6	ขณะทำงานให้ตั้ง "OFF" Autoreclose ของ ONA01VB-01 และ SAA11VB-01 ไว้ตลอด						
7	แจ้ง Hotline ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ ONA01S-09 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
8	หลังแจ้งแก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จ						
9	SAA11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
10	ONA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							


Name of Object : SF6 รั่วหัด ONA1S-09 รั้วหมอนันต์

Inspected By :

File Name	20190510-110112-009.jpg	Created Date	2019 - 05 - 10	Created Time	11:01:12
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	31.4?C	การไฟฟ้า	---	สถานีไฟฟ้า	---



Camera info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22T8R50066
Camera range	180.0?C
Camera range	-20.0?C
Area analysis	Value
Area01 Max	58.1 dt:26.7?C
Area02Max	31.4 dt: 0.0?C

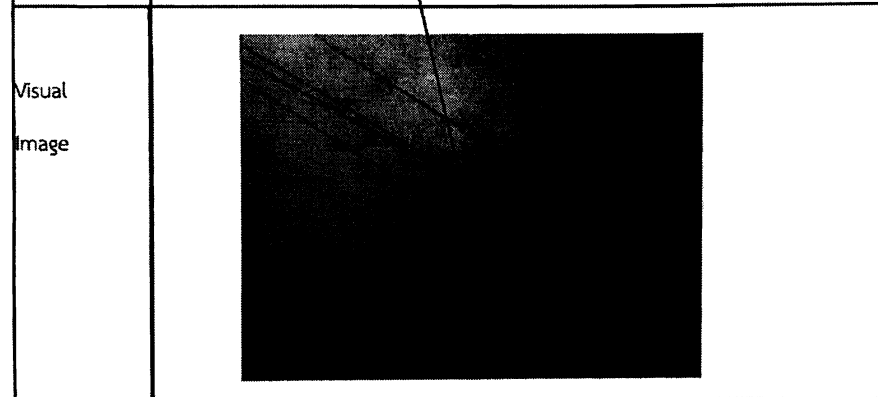

สถานที่	
หมายเลข	
แรงดันไฟฟ้า	
ฟีดเตอร์	
อุปกรณ์	
เฟส	

Notes

สาเหตุ : จุดร้อนหน้าสั้มผัสนางปลา

ข้อเสนอแนะ : แก้ไขภายใน 1 เดือน

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย

72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority