



1814

วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๐๙๒ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ่อพลอย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า.บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔	๑๑ ก.ค.๖๒	๐๘.๓๐น.	๑๗.๐๐น.	ก่อสร้างระบบ ๑๑๕KV สถานี หนองปรือ	DIS ชด.หน้า มินิมาร์ทบุญ ยงค์	AVR.บ้าน ยางสูง BOP&R- ๐๑	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ชม.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๙๒-๒๖๐-๘๑๐๐

BOP&S-19

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายบัญชา เขาวีว ตำแหน่ง พชง.๕ (สข) โทร.๐๙๘-๘๒๗๕๕๖๙

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร.๐๙๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไป
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย)

(ผจก.กฟอ.บพล.)

ตำแหน่ง ๒ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๒

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 80P4 จาก Dis Unit ในโรงไฟฟ้า ถึง AVR. 514 ของ AVR, 80P4S-19

ในวันที่ 11 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 907

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ส. วัฒนวิทย์ ประธานงานขอดับไฟกับ นาย ชัยชนะ เทา 6

28 ธ.ค. 62

กฟอว. 514
นาย ก. 514

056/1111 1000 ๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

1814

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

1๒๕๖๒

เรียน ผจก. กฟอ.บพส. อภ.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น



อนุมัติ

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ) 1 ก.ค. 2562

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก.๓)

สำเนาเรียน สฟพ.

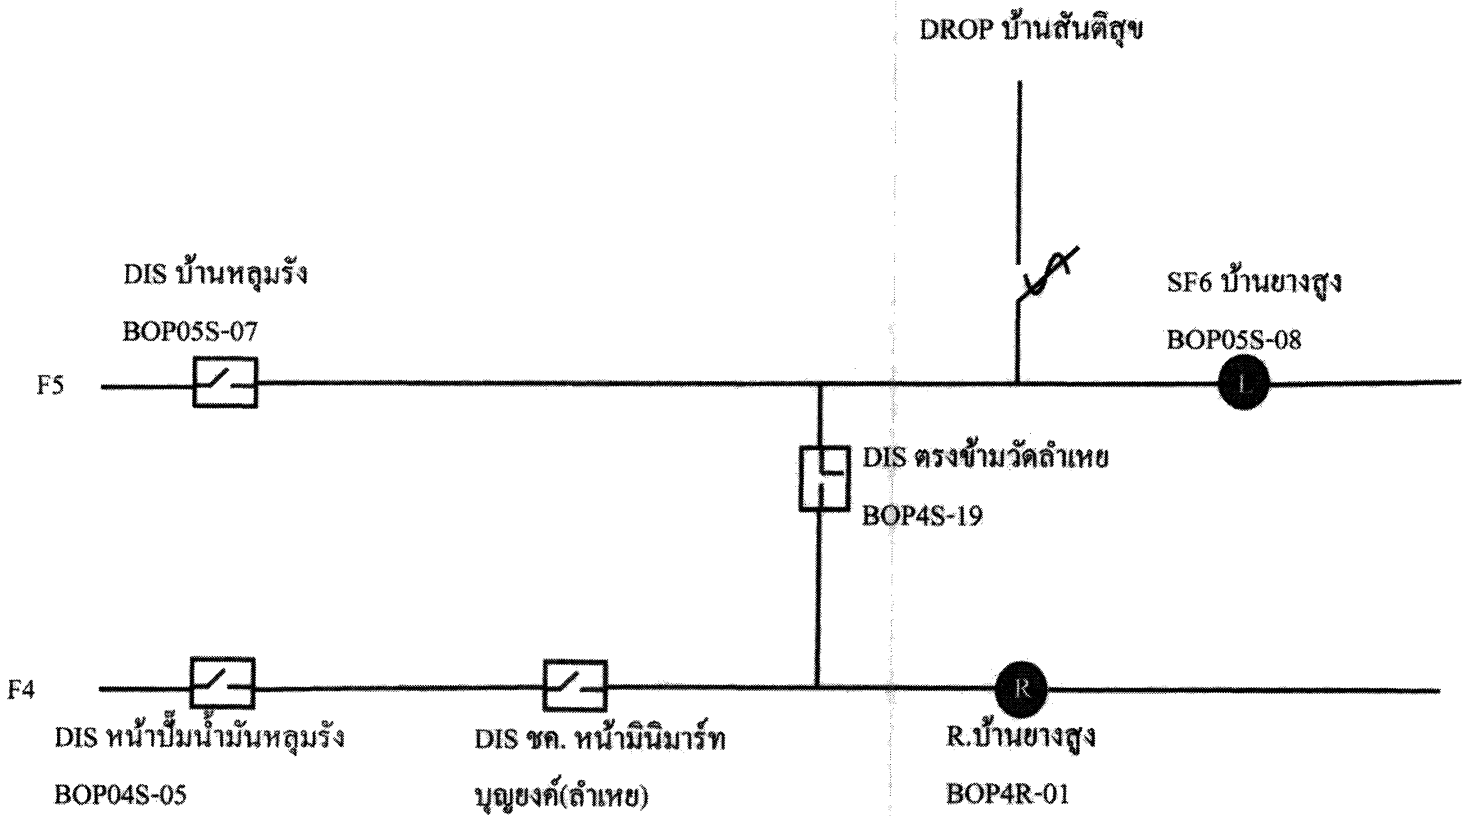
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าร้านมินิมาร์ทบุญยงค์ - บ้านยางสูง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	บพล.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	947/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	29 มิถุนายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	๒๙ - ๐๖ - ๖๒	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 ก.ค ๖๒	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
2	BOP04VB-01	Auto	Manual		BOP			
3	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R	AVR บ.หนองรี Manual OLCT
4	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R	AVR บ.ยางสูง Manual OLCT
5	BOP04S-17	ปลด	สับ		ทปร.		SF6	สื่แยกหนองปรือ
6	BOP04R-01	สับ	ปลด		บพล.	SCADA	R	AVR บ.ยางสูง
7	แจ้ง กพอ.บพล. ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ BOP04R-01 ออกทั้ง 3 เฟส							
8	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.							
9	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS	หน้าร้านมินิมาร์ทบุญยงค์
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.บพล. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้							
14	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R	AVR บ.หนองรี Auto OLCT
15	BOP04VB-01	Manual	Auto		BOP			
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
16	เมื่อ กพอ.บพล. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
17	BOP04VB-01	Auto	Manual		BOP			
18	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R	AVR บ.หนองรี Manual OLCT
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3							
22	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ							
23	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		บพล.		DIS	หน้าร้านมินิมาร์ทบุญยงค์
24	แจ้ง กพอ.บพล. ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์ BOP04R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส							
25	BOP04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.	SCADA	R	AVR บ.ยางสูง Manual OLCT
26	BOP04S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทปร.		SF6	สื่แยกหนองปรือ
27	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R	AVR บ.ยางสูง Auto OLCT
28	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R	AVR บ.หนองรี Auto OLCT

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	BOP04VB-01	Manual	Auto		BOP		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน



๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

