



วิทย์ขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(บ.บ.) ๑๑๑/ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ. (ก๓)
ตำแหน่ง รจก(ท).กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๑๓ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐น.	๑๗.๐๐น.	แก้ไขระบบ จำหน่ายแรงสูงที่ เกิดจากภัย ธรรมชาติ บ้าน หนองปรือ	SF๖ หน้า ไปรษณีย์ BOP๐๕S- ๑๑	Dropบ้าน ท่าลำไย	นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย พงษ.๕.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๔-๗๒๗-๗๘๒๑

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทัตเทพ เพล่งสงคราม.....ตำแหน่ง พงษ.๖ (สข).....โทร.๐๘๕-๒๕๓๑๙๖๔.....

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายภิกขจว อินทสวัสดิ์.....ตำแหน่ง ชม.บ.บ.....โทร.๐๘๒-๒๖๐๘๑๐๐.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไป
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)
(.....รจก(ท.)ปฏิบัติงานแทน.....)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.บพล.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (คฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ BOP05 จาก BOP55-11 ถึง Overop ทำกำไร
 ในวันที่ 13 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 960/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
 พนักงานศูนย์ฯ นาย วศพงษ์ สอนิยะ ประธานงานขอดับไฟกับ อ.อ.ย.ที่มทท เป็ล่งสงคราม

วศพงษ์ สอนิยะ
 (วศ. 1 กกน. น.ค.ค.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **1919** /๒๕๖๒
 เรียน ผจก. กฟอ.บพล. อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และ แจ้ง กป. เพื่อตรวจสอบความพร้อม
 พร้อมทั้งแจ้ง บ.อ.ล. แจ้ง แผนดับไฟลงให้ WWW.Pen.co.th



(กพวง)
 (นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทิพย์) 62
 อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 2 แผ่น
 แผ่นคังแนบ 2 แผ่น

สำเนาเรียน สฟฟ.
 คฟ. - (เสกานันท์)
 เพื่อทราบ และติดต่อพนักงานตัว ปฏิบัติงานร่วมศูนย์ฯ
 หรือ หน่วยงาน - ข. เป็นงานไปคนกว่า ๑๐ คน


วศพงษ์ สอนิยะ
 ๑ ก.ค. ๒๕๖๒


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ไปรษณีย์หนองปรือ-DROP ท่าลำไย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-ก.ค.-62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	960/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	4 กรกฎาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 ก.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 ก.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing		บพล.	SCADA	R บ.หนองรี
3	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ปลักประดู่
4	SVA.ท่าลำไย	Normal	Nonreclosing		ทปร.		ท่าลำไย
5	ย้ายโหลด BOP05 บางส่วนรับไฟจาก DAA09 โดยการดับไฟย้ายโหลด						
6	DROP OUT FUSE	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทปร.		ท่าลำไย
7	DROP OUT FUSE	ปลด	สับ		ทปร.		เขาแหลม
8	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา08.00 น.						
9	แจ้ง โรงไฟฟ้าจักรสยามไบรโอเพาเวอร์ ปลดการขายไฟออก						
10	BOP05S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทปร.		SF6 ไปรษณีย์
11	DROP OUT FUSE	สับ	ปลด		ทปร.		หน้าโรงไฟฟ้าจักรสยามไบรโอเพาเวอร์
12	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟอ.บพล.ทราบ						
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1					บพล.	
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2					บพล.	
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G3					บพล.	
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G4					บพล.	
17	BOP05R-03	Nonreclosing	Normal		บพล.	SCADA	R บ.หนองรี
18	DAA09R-03	Nonreclosing	Normal		ดช.		R ปลักประดู่
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing		บพล.	SCADA	R บ.หนองรี
21	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing		ดช.		R ปลักประดู่
22	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					บพล.	
23	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					บพล.	
24	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3					บพล.	

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

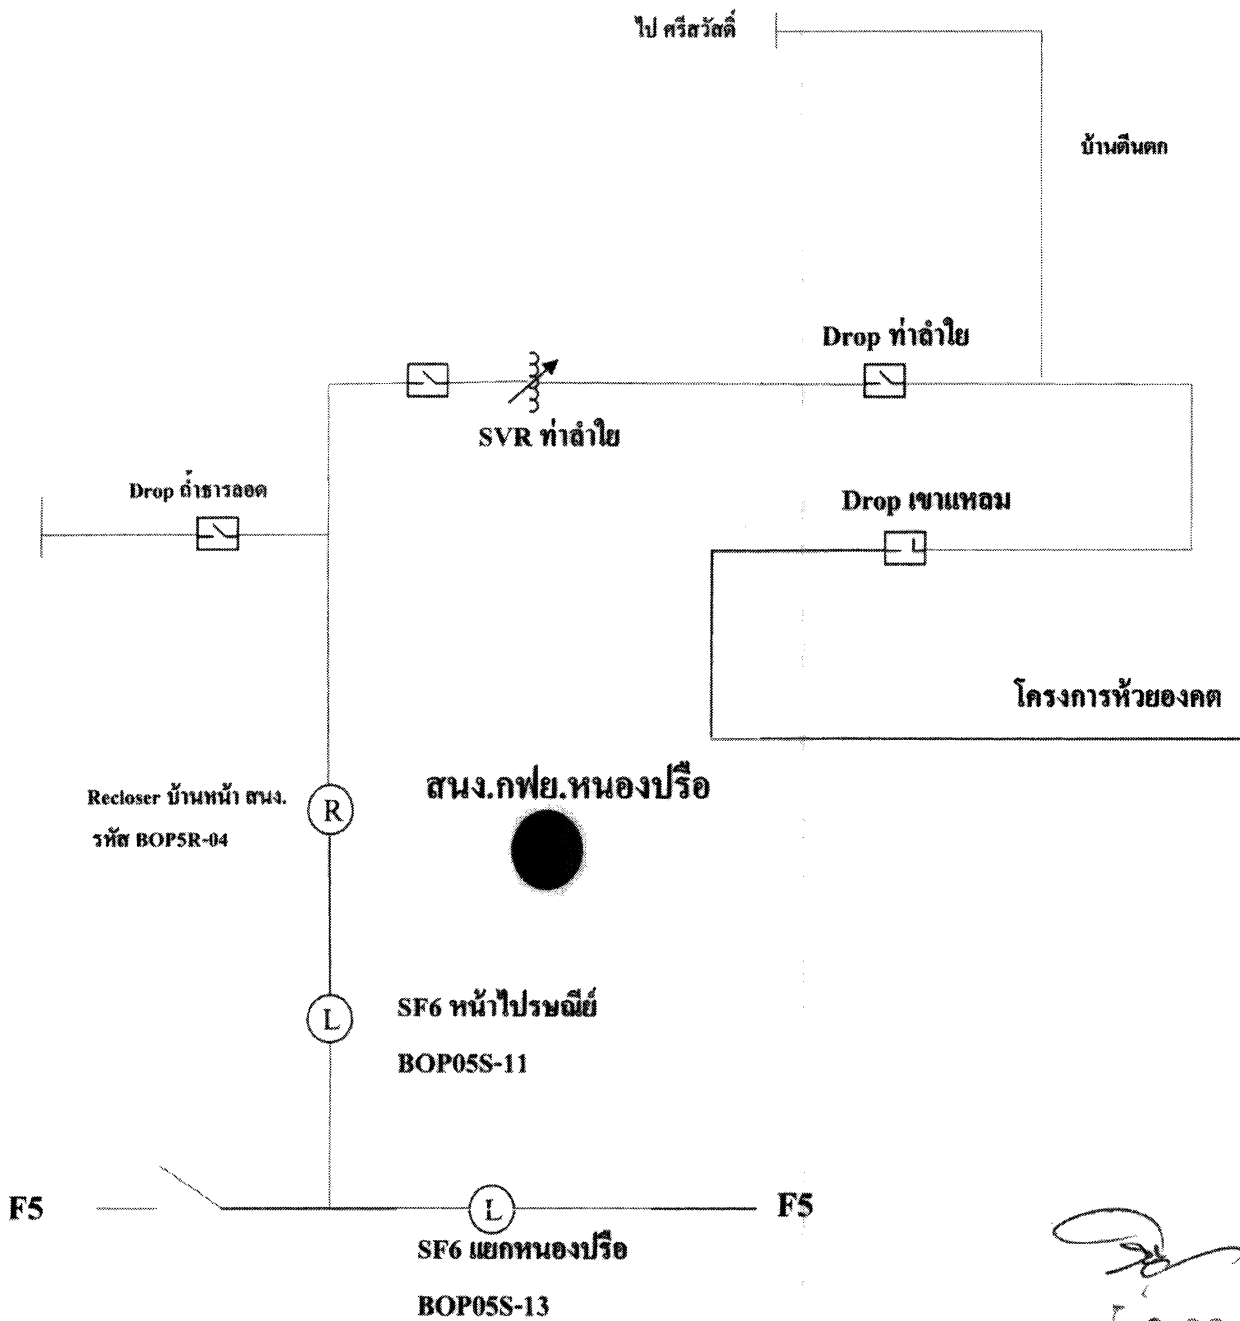


[๑ กค. ๒๕๖๒