



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๑๑.๑(ป.๓) ๓๒๒๕ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทาว

ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุขโนธรรม

วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.สท.จันต

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ (SFB) ตามแผนผังสั่งเซปแบบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMI๑๐	๕ ก.ค. ๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอจ่ายไฟ F๑๑ สท.๔ เพื่อขจัด โหลดรองรับการจ่ายไฟวันที่ ๓ ก.ค. ๖๒	สท.๔	DIS ติดตั้งชั่วคราว ฟ้าฯจ.ร.พลอยสิทธิ์	นายอุทอนา สิริวงษ์ โทร ๐๘-๓๓๑๑-๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ผอ.ปบ โทร ๐๘-๑๙๖๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุขโนธรรม) ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.สท.จันต

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓ เรือน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ที่พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMI10 จาก SMI10 ถึง DIS สท. ฟ้าฯจ.ร.พลอยสิทธิ์ ในวันที่ 5 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 967/๖๕

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิวิสิทธิ์ โสภณานันต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ออ.ปบ. ฝ่ายรท. ๒๕๖๒ ก.๓

3 ก.ค. ๖๒

(นายอุทอนา สิริวงษ์) ผจก.กฟภ.สท.จันต


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 1004

เขียน ผจก. A๑๑๑.๕๑

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


กท.๖๒
๕ กค.๖๒


(นายรักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น


ผจพ. 1 (สถานี ๑๖๓๖๑๑๑ ๑ CSMF)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๑.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


กท.๖๒
๕ กค.๖๒

(นายรักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร. ฐาน. ๑. ชั้น ๑

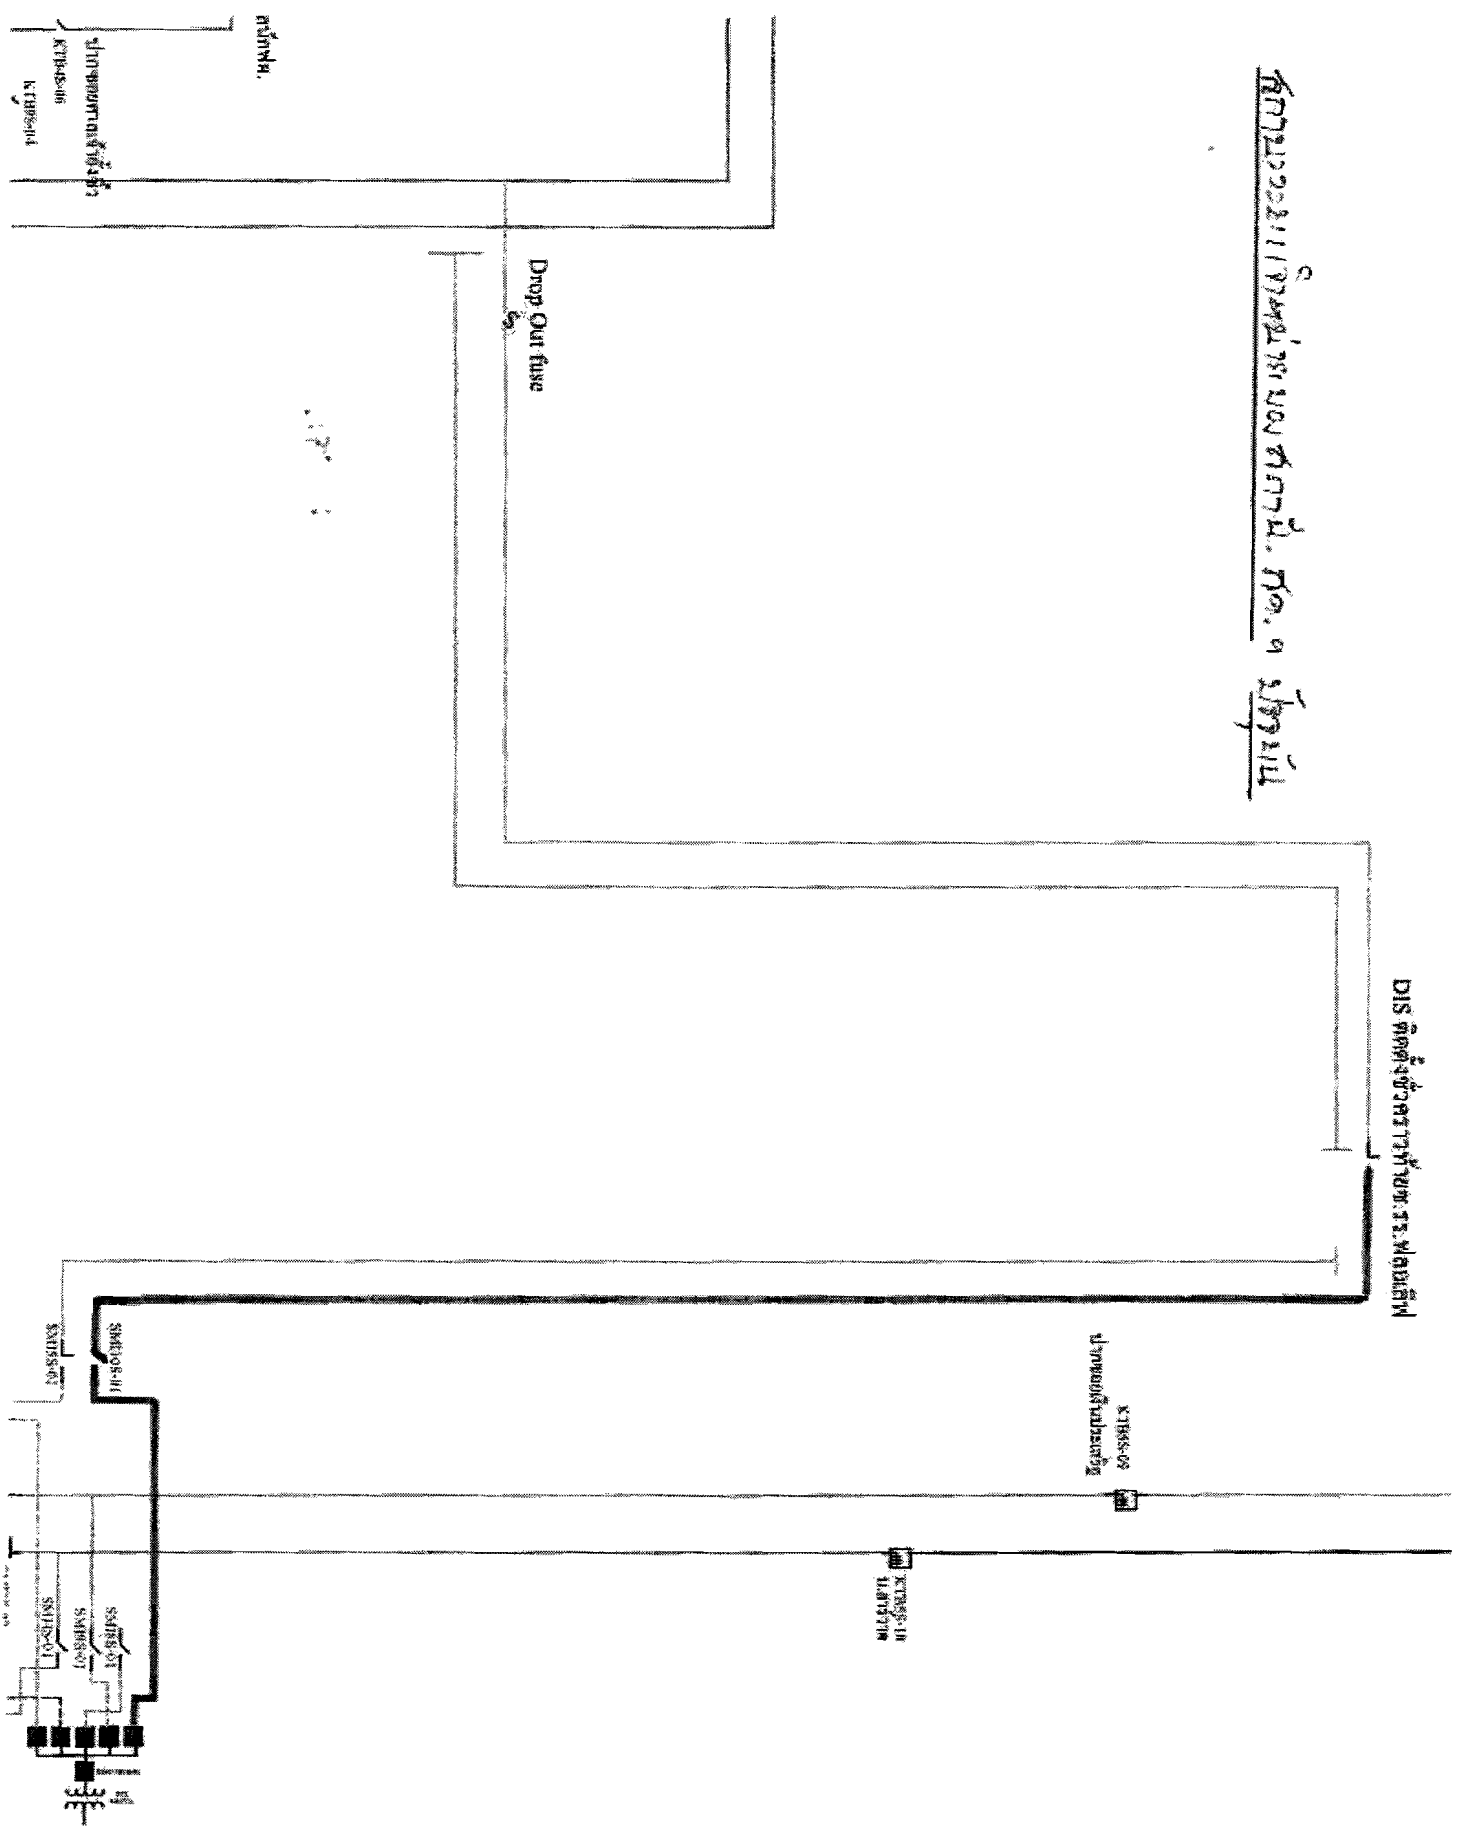

อาคาร

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในอาคาร. ฐาน. ๑. ชั้น ๑

DIS วัตถุประสงค์ของระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

X1786S-02

X1786S-10

