



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 20 09 02

เลขที่ ก.๓ ดช.(กป.)๗๕๔ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายนายสมชาย พูลอุดร

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ทม.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.เลขขวัญ
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒ เลขขวัญ	๑๓ ก.ค. ๖๒	๐๙.๐๐	๑๕.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้าน เขาช่องคับ	DAA๐๙R-๐๒ บ้านเขาช่องคับ	สุทธระบบ จำหน่าย	นายอัสตา คงลัดดา โทร๐๙๐-๙๖๒๑๘๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหนองกระตี่, บ้านหันกระต่าย, บ้านหินโงน, บ้านหนองพลับ, บ้านเขาขวาง, บ้านหนองยาว, บ้านวังกุ่ม,
บ้านห้วยแห้ง, บ้านใหม่ไทรทอง, บ้านนิคม ๑, บ้านนิคม ๒, บ้านหุบตาอัน, บ้านวังหม้อไม้

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัสตา คงลัดดา ตำแหน่ง พ.ท.๕ โทร.๐๙๐-๙๖๒๑๘๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมชาย พูลอุดร)

ตำแหน่ง ทม.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเดอร์ LW๖2 จาก DAA 9R-02 ถึง ๙๖๒-๒๖๖๖
ในวันที่ 13 ก-๖-๖2 ตั้งแต่เวลา ๐9:๐๐ น. ถึง 15:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 972
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานที่ได้รับมอบหมาย นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ประธานงานขอตัดไฟกับ นาย อัสตา คงลัดดา
นายอัสตา คงลัดดา
(๐๙๐-๙๖๒๑๘๕๕)

สำหรับผู้อนุมัติ 1934

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๑๕

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

การปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา ตักดีพนา)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๖/๒๕๖๐) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

แผนผังลับ ไฟโดยตั้งแยก วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
จุดลับไฟเพื่อปฏิบัติงานในเสา เปลี่ยนจุดประกอบหัวเสา 09.00-15.00 น.

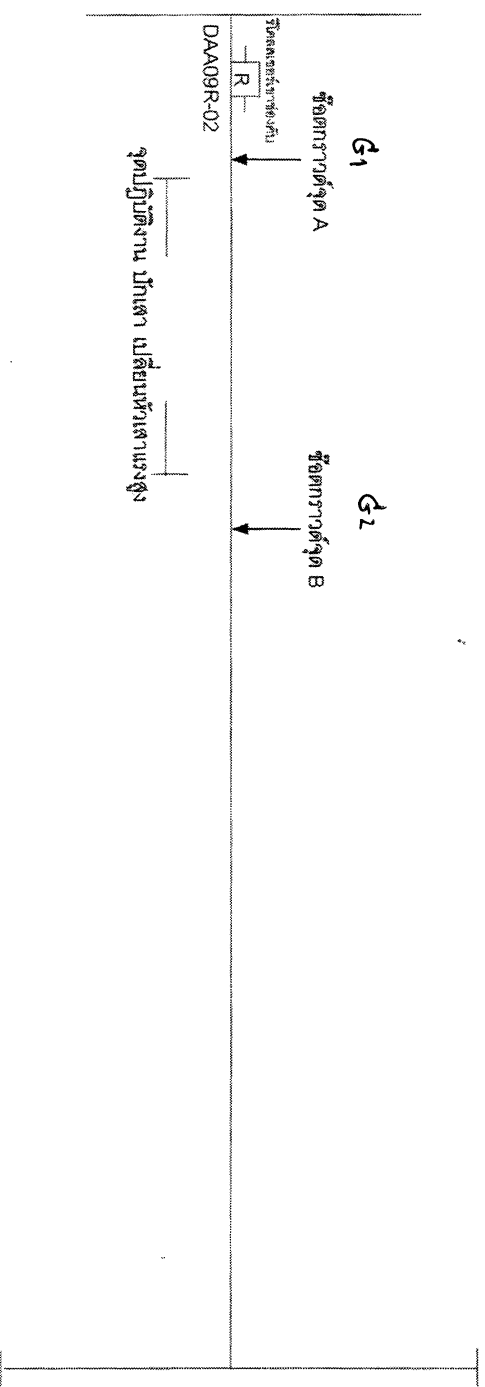

09.00 น. - ขอทริบ์โกลเลเซอร์ เพื่อดับไฟปฏิบัติงาน
- จัดตกราวด์ จุด A,B
15.00 น. - ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผู้ควบคุมงาน นายธิดดา คงดีดดา พทง.5
ผู้จัดตกราวด์ ช่างอยู่เวรงานกระแสไฟฟ้าชนิดห้อง

090-9621858