



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กค.คกข.(ปน.)๑๗๕๕/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจู

## วิญญูขอดับไฟ

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

Switching Deadline

วันที่ 10.๗.๖๒


ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สิ้นสาคร ตามแผนผังสังเขป  
แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA4	๑๔ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาแรงสูงพาดสูง ในนิคมสิ้นสาคร	SIK4S-06	ถึงปลายสาย	นายประวิทย์ ธีรพานิชย์ โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙
๒	SXA9	๑๔ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SIK5S-08	SIK5S-06 SF6 ประตู 3 นิคม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) นิคมคนอุตสาหกรรมสิ้นสาครนวงส่วน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ สอนพันธ์ ตำแหน่ง หล.ปน. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายมนตรี ชินข่งจู)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกข

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓  
เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SXA9 จาก SIK4S-06 ถึง ปลายสาย  
ในวันที่ 14.๗.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 973  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ SXA9 จาก SIK5S-08 ถึง SIK5S-06, SF6 ประตู 3 นิคม  
ในวันที่ 14.๗.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 973/6๒  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา ประสานงานการขอดับไฟกับ นายมนตรี ชินข่งจู

  
(นายมนตรี ชินข่งจู)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกข

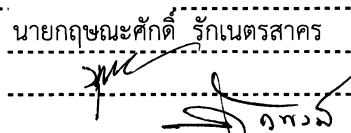
สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟท.๓  
อก.วว.(ก.๓)

1920

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th  
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา)  
ผคฟ. กฟท.๓ (ก.๓) (คฟ.)

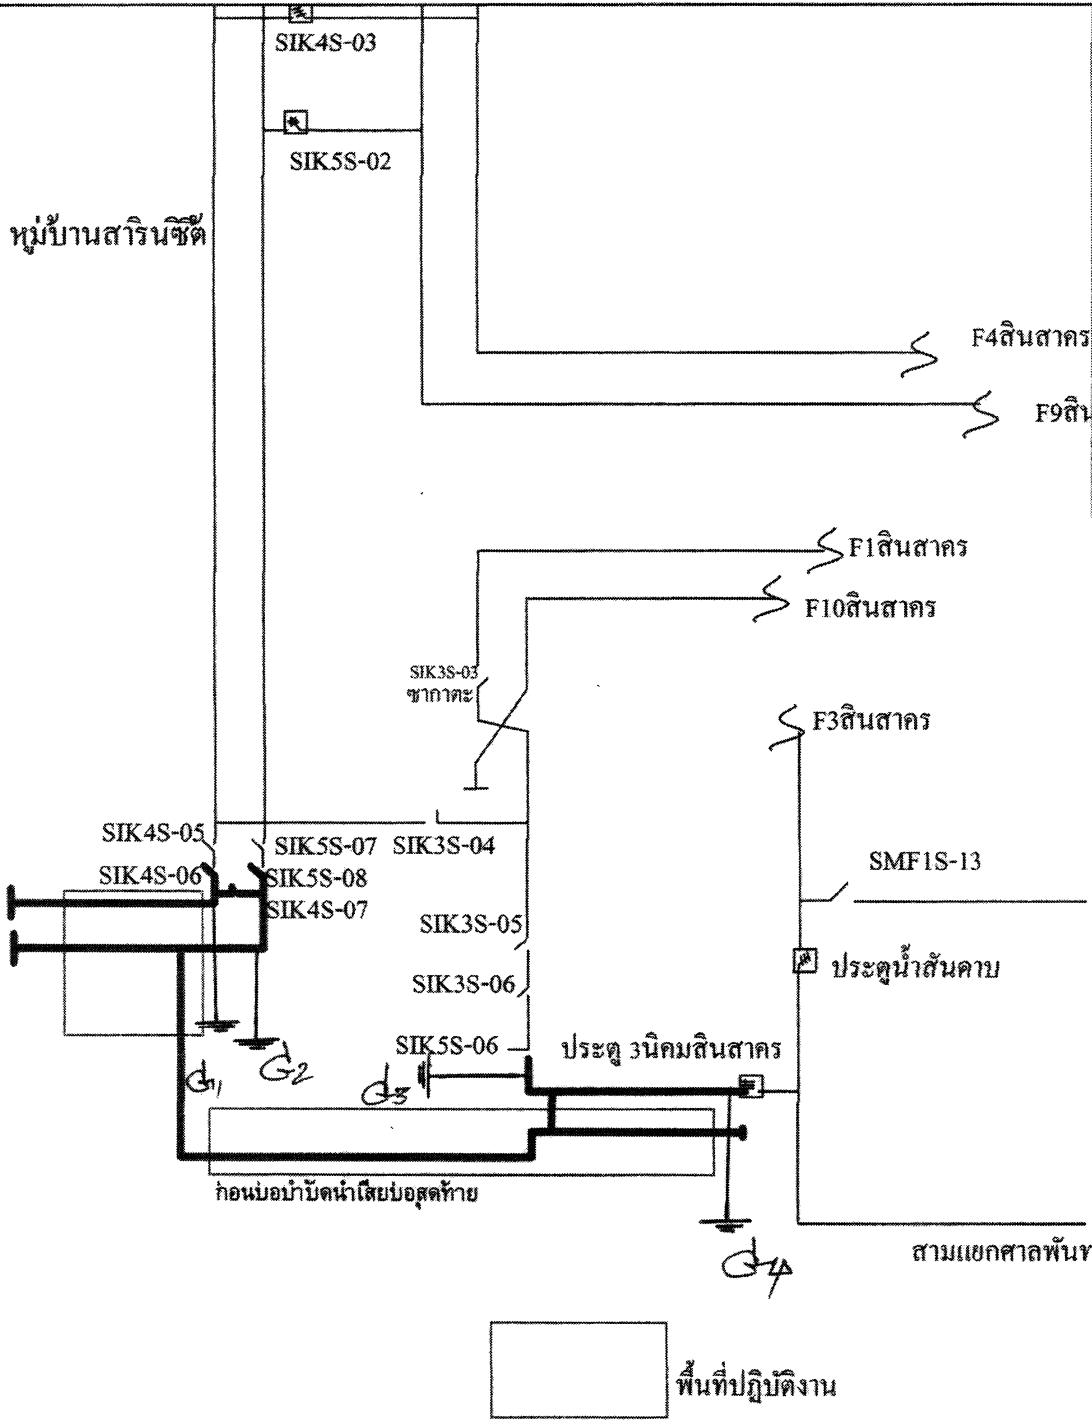
ผจก. (สถานี) \_\_\_\_\_ )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	นิคมลีนสาคร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คคช.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 973/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายฤกษ์ณะศักดิ์ รั้งเนตรสาคร		วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมิโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	-
3	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	-
4	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
5	SIK05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		คคช.	DIS	UG เลยบ.คูเกอร์(ล่าง)
6	SIK04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		คคช.	DIS	UG เลยบ.คูเกอร์(บน)
7	<b>แจ้งกฟ.คคช. ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ประตูสามลีนสาคร ให้อยู่ตำแหน่งโชว์ OFF พร้อมถือคคาน</b>						
8	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ</b>						
9	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1</b>						
10	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2</b>						
11	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3</b>						
12	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4</b>						
13	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	-
14	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	-
15	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้</b>						
<b>***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***</b>							
16	<b>เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>						
17	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1</b>						
18	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2</b>						
19	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3</b>						
20	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4</b>						
21	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	-
22	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	-
23	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
24	SIK05S-08	ปลด	สับ		คคช.	DIS	UG เลยบ.คูเกอร์(ล่าง)
25	SIK04S-06	ปลด	สับ		คคช.	DIS	UG เลยบ.คูเกอร์(บน)
26	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	-
27	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	-
<b>***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***</b>							

หมู่บ้านสารินิจิต



แผนภูมิการเดินสาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จัดทำ: ... สาขา: ... แผนภูมิการเดินสายไฟ กอ. (ก.3)	วิศวกร: ... อนุมัติ: ... วันที่: ...
---	--