



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า ..... ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ ..... ตำแหน่ง ..ผ.คพ.....

ด้วย..... กปบ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในสถานีไฟฟ้า..... ตามบันทึก จำนวน..... ๗..... แผ่น  
ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	KSA03	๑๓ ก.ค. ๖๒	๑๕.๐๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ย้ายโหลดงานวงจรกุดล เฉลิมพระ เกียรติ กษัตริย์นักษิณ เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธี ราชาภิเษก	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... นายสันติ ไชสะอาด..... ตำแหน่ง..... ผ.คพ.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่ 13 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 15.๐๐ น. ถึง 21.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 984

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สันติ ไชสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.คพ. ๒  
6 ก.ค. 62  
๓ 2

นาย สันติ ไชสะอาด  
( ๑๓ ก. ๖ แทน นพ. ๑๗ )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 1945  
เรียน ผคก..... กฟภ. ๓.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผคพ. .... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วต.๓.๑กปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

- ๙ ก.ค. ๒๕๖๒

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โรงเรียนการบินกำแพงแสน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-ก.ค.-62	ระหว่าง	15.00 น. ถึง 21.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบบ.(ก.3)	งานที่ทำ	รองรับงานวิศวกรรมศาสตร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 984/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนรับไฟจาก DTM07						
3	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
5	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		-
6	DTM07VB-01	Auto	Manual		DTM		-
7	KSA03S-04	ปลด	สับ		กพส.		SF6 บ้านอาเหลียง
8	KSA03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ร้านโชคเจริญ
9	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
10	DTM07VB-01	Manual	Auto		DTM		-
11	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนรับไฟจาก KSA01						
12	KSA06R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R ร.ร.การบิน
13	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R กม.29
14	KSA01S-17	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกบ้านกลุ่ม 79
15	KSA01S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 วัดไร่รื่นรมย์
16	KSA06R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ร.ร.การบิน
17	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R กม.29
18	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนรับไฟจาก KSA09						
19	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
20	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT	Blockg.	กพส.		R ปทุมทอง
21	KSA03R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R บ้านท่าเสา
22	Sw. bypass	ปลด	สับ		กพส.		KSA 3R-02 R.ปทุมทอง
23	KSA03R-02	สับ	ปลด		กพส.		R ปทุมทอง
24	KSA03S-27	ปลด	สับ		กพส.		SF6 บ.ย่งฟ้า
25	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	KSA03S-16	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ปากทางวัดปทุมทอง
27	ย้ายไหลด KSA03 บางส่วนรับไฟจาก SPN07						
28	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
29	SPN09VB-01	Auto	Manual		SPN		
30	TKK02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.		R วัดศรีเฉลิมเขต
31	KSA03S-19	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
32	KSA03S-21	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ไม้คอกเนื้อ
33	KSA03S-17	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ตรงข้ามวัดทะเลบก
34	KSA03S-21	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ไม้คอกเนื้อ
35	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		ขนานบัส
36	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
37	SPN09VB-01	Manual	Auto		SPN		
38	TKK02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.		R วัดศรีเฉลิมเขต
39	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
40	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
41	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA		-
42	KSA03R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R บ้านท่าเสา
43	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
44	เมื่องานringการกฤษแล้วเสร็จพร้อมย้ายไหลดกลับ						
45	ย้ายไหลด KSA03 บางส่วน กลับจาก SPN07						
46	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
47	SPN09VB-01	Auto	Manual		SPN		
48	TKK02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.		R วัดศรีเฉลิมเขต
49	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
50	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
51	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		-
52	KSA03R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R บ้านท่าเสา
53	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		ขนานบัส
54	KSA03S-21	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ไม้คอกเนื้อ
55	KSA03S-17	ปลด	สับ		กพส.		DIS ตรงข้ามวัดทะเลบก
56	KSA03S-21	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ไม้คอกเนื้อ
57	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
58	SPN09VB-01	Manual	Auto		SPN		
59	TKK02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.		R วัดศรีเฉลิมเขต
60	ย้ายไหลด KSA03 บางส่วน กลับจาก KSA09						
61	KSA03S-16	ปลด	สับ		กพส.		DIS ปากทางวัดปทุมทอง
62	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	KSA03S-27	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 บ.ย่งฟ้า
64	KSA03R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, Alt	Blockg.	กพส.		R ปทุมทอง
65	<i>Sw. bypass</i>	สับ	ปลด		กพส.		<del>KSA 3R-02</del> R.ปทุมทอง
66	KSA03R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R บ้านท่าเสา
67	KSA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal	Blockg.	กพส.		R ปทุมทอง
68	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
69	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนรับไฟจาก KSA01						
70	KSA06R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R ร.ร.การบิน
71	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R กม.29
72	KSA01S-18	ปลด	สับ		กพส.		SF6 วัดไผ่ร่มเย็น
73	KSA01S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกบ้านกลุ่ม 79
74	KSA06R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ร.ร.การบิน
75	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R กม.29
76	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วน กลับจาก DTM07						
77	DTM07VB-01	Auto	Manual		DTM		- -
78	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
79	KSA03S-03	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ร้านโชคเจริญ
80	KSA03S-04	สับ	ปลด		กพส.		SF6 บ้านอาเหลียง
81	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
82	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
83	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA		- -
84	DTM07VB-01	Manual	Auto		DTM		- -
สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด							



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กทบ.(ก.๓) ถึง ฝทบ.(ก.๓)  
เลขที่ ก.๓ กทบ.(คฟ.) 1894 วันที่  
เรื่อง ขออนุมัติแผนเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า รองรับงานโครงการวิ้งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์  
นักรบ "Air Force RUN ๒๐๑๙ - RUNWAY RUN"

เรียน อฝ.ทบ.(ก.๓) ผ่าน รฝ.ทบ.(ก.๓) *ม. ๙๖  
๑๖.๑๐.๖๖*

**๑. เรื่องเดิม**

ด้วยกองทัพอากาศ ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการจัดโครงการวิ้งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักรบ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "Air Force RUN ๒๐๑๙ - RUNWAY RUN" ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.-๒๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ้งการกุศล กองทัพอากาศ ได้มีหนังสือเลขที่ ๔๑/๖๒ ถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการวิ้งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักรบ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "Air Force RUN ๒๐๑๙ - RUNWAY RUN"

**๒. ข้อมูล**

๒.๑ โครงการวิ้งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักรบ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "Air Force RUN ๒๐๑๙ - RUNWAY RUN" จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.-๒๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคกลาง) จ.นครปฐม


๒.๒ กทบ.(ก.๓) ได้ประสานงานกับทาง กฟอ.กำแพงแสน แล้วพบว่า ผู้จัดงานได้ว่าจ้าง ออแกนซ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน พร้อมกับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ภายในบริเวณงานฯ

**๓. ข้อพิจารณา**

กทบ.(ก.๓) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ไม่มีปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ ในพื้นที่จัดงานโครงการวิ้งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักรบ "Air Force RUN ๒๐๑๙ - RUNWAY RUN" จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับงานโครงการวิ้งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักรบ "Air Force RUN ๒๐๑๙ - RUNWAY RUN"

ทั้งนี้ สามารถ Download แผนเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับงานโครงการวิงการ  
กุดล เฉลิมพระเกียรติยศที่รึ้นกบิน "Air Force RUN ๒๐๑๙ - RUNWAY RUN" ได้ที่ ๑๓๒.๒๕๑.๒๓/FTP๓/  
ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา(ฝปบ.)/กองปฏิบัติการ (กปบ.)/แผนกควบคุมการจ่ายไฟ(ผคฟ.)/๑๕ แผนเตรียม  
ความพร้อมด้านระบบไฟฟ้ารองรับงานโครงการวิงการกุดลฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

  
พทว พ  
(นายกักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)


อก.ปบ.(ก.๓) 28 ส.ย. 2562

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1894/๒๕๖๒

เรียน อฝ.วบ.(ก.๓), อฝ.บพ.(ก.๓)

ผจก.กฟส.กพส.


อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

  
พชจ พ  
(นายจจร ไพรงฟ้า)  
อฝ.ปบ.(ก๓)

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑

โทรสาร (๓๓) ๑๐๕๓๓



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

**แผนเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า  
รองรับงานโครงการวิงการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริ์นักบิน  
“Air Force RUN ๒๐๑๙ – RUNWAY RUN”  
วันเสาร์ที่ : ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒**



**จัดทำโดย  
แผนกควบคุมการจ่ายไฟ  
กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จ.นครปฐม**

## คำนำ

ด้วยกองทัพอากาศ ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการจัดโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริ์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “Air Force RUN ๒๐๑๙ – RUNWAY RUN” ในวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.-๒๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล กองทัพอากาศ ได้มีหนังสือเลขที่ ๔๑/๖๒ ถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริ์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “Air Force RUN ๒๐๑๙ – RUNWAY RUN” นั้น

เพื่อให้การจัดโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริ์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “Air Force RUN ๒๐๑๙ – RUNWAY RUN” เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ ไม่มีผลกระทบต่อกรจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จัดงานดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จ.นครปฐม จึงได้จัดทำแผนรองรับด้านระบบไฟฟ้าฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เตรียมความพร้อม และสามารถแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่ส่งผลกระทบต่อกรจัดโครงการฯ ต่อไป

แผนควบคุมการจ่ายไฟ

กองปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จ.นครปฐม

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

**ตารางกิจกรรม และกำหนดการ:**  
**สถานที่ : โรงเรียนการบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**  
**วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒**

เวลา	กิจกรรม
๑๐.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น.	ลงทะเบียน รับเสื้อ Race Pack
๑๕.๐๐ น.	นักวิ่งทยอยเข้าพื้นที่จัดงาน ร่วมกิจกรรมบูธต่างๆ
๑๖.๐๐ น.	ประธานในพิธีทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
๑๖.๓๐ น.	ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ ๒๑ กิโลเมตร
๑๗.๐๐ น.	ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ ๑๐ กิโลเมตร
๑๗.๓๐ น.	ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ ๕ กิโลเมตร
๒๐.๐๐ น.	สิ้นสุดการแข่งขันทุกระยะ
๒๐.๑๕ น.	พิธีมอบรางวัลแก่นักวิ่งผู้ชนะทุกประเภท
๒๐.๓๐ น.	พักผ่อน และกิจกรรมสังสรรค์
๒๑.๐๐ น.	ปิดงาน

**แผนที่ระบบจำหน่ายจุดจัดงาน : โรงเรียนการบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม**

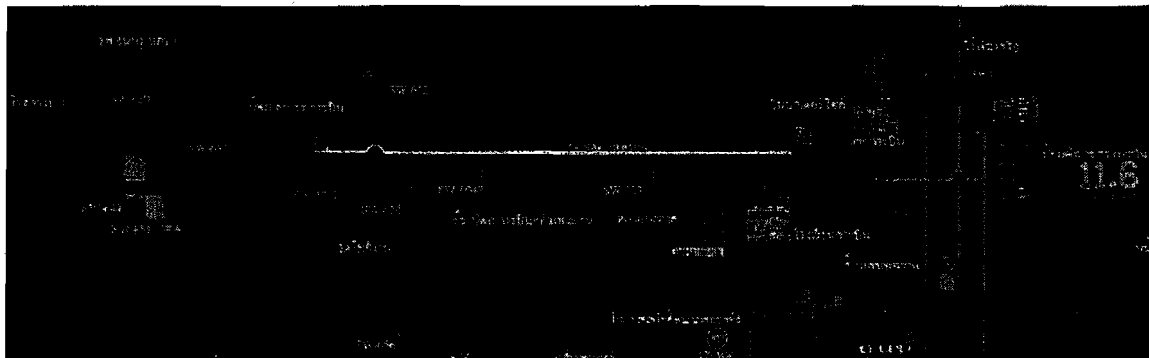

แผนการย้ายโหลดรองรับการจัดโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “Air Force RUN ๒๐๑๙ – RUNWAY RUN”

โรงเรียนการบินกำแพงแสน รับไฟจากวงจรฟีดเตอร์ ๓ (KSA๐๓) สถานีฯ กำแพงแสน เป็นวงจรการจ่ายไฟหลัก  
มีอุปกรณ์ Recloser โรงเรียนการบิน รหัส KSA6R-04 ป้องกันไลน์โรงเรียนการบินกำแพงแสน

แผนตัดจ่ายไฟวงจรการจ่ายไฟหลักให้สั้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟ

๑. ย้ายโหลด KSA๐๓ บางส่วน ไปจ่าย KSA๑๐ (กฟอ.กำแพงแสน ดำเนินการ)

สับ	KSA3S-04	SF๖ บ้านอาเหลียง
ปลด	KSA3S-03	SF๖ ร้านโชคงาม

๒. โหลด KSA๐๓ บางส่วน ไปจ่าย KSA๐๙ (กฟอ.กำแพงแสน ดำเนินการ)

สับ	KSA3S-27	SF๖ บ้านย่งฟ้า
ปลด	KSA3S-16	DIS ปากทางเข้าวัดปทุมทอง

๓. โหลด KSA๐๓ บางส่วน ไปจ่าย SPO๐๗ (กฟอ.กำแพงแสน ดำเนินการ)

สับ	KSA3S-19	SF๖ บ้านท่าเสาบน
ปลด	KSA3S-17	DIS ตรงข้ามวัดทะเลบก

๔. โหลด KSA๐๓ บางส่วน ไปจ่าย KSA๐๑ (กฟอ.กำแพงแสน ดำเนินการ)

สับ	KSA1S-17	DIS แยกบ้านกลุ่ม ๗๙
ปลด	KSA1S-18	SF๖ วัดไผ่ร่มเย็น

แผนตัดจ่ายไฟ กรณีเมนไลน์ดับ (KSA๐๓VB-๐๑ ทริปล็อคเอาท์)

๑. ย้ายโหลด KSA๐๓ ไปจ่าย KSA๐๖ (กฟอ.กำแพงแสน ดำเนินการ)

ปลด	KSA3S-14	SF๖ หน้าอุประเสริฐ
สับ	KSA6S-09	SF๖ แยกการบิน

หมายเหตุ กรณีพอลท์อยู่ต้นทาง

แผนตัดจ่ายไฟ กรณี Recloser โรงเรียนการบิน รหัส KSA๖R-๐๔ ตรีปลี๊ดเคอาร์ท

๑. ย้ายโหลด KSA๐๓ ไปจ่าย KSA๐๑ (กฟจ.นครปฐม ดำเนินการ)

ปลด	KSA6S-27	Dis บีม ปตท.การบินฯ กำแพงแสน
สับ	KSA1S-18	SF๖ วัดไร่กรัง

หมายเหตุ กรณีพอส์ที่อยู่ปลายสาย

แผนจ่ายไฟ กรณีหม้อแปลงไฟฟ้า KT๑A ที่สถานีฯ กำแพงแสน จ่ายไฟไม่ได้

๑. ย้ายโหลด KSA๐๓ ไปจ่าย KSA๐๖ (กฟอ.กำแพงแสน ดำเนินการ)

ปลด	KSA3S-14	SF๖ หน้าอุประเสิร์ฐ
สับ	KSA6S-09	SF๖ แยกการบิน

หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ประสานงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	เบอร์โทร
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟก.๓	๐๘๙-๗๗๒-๖๕๘๘
หัวหน้าแผนกควบคุมการจ่ายไฟ	๐๘๖-๘๘๗-๗๒๙๗
ห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟส.กำแพงแสน	๐๓๔-๓๕๕-๓๙๙
หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ กฟส.กำแพงแสน	๐๘๑-๒๗๙-๘๘๔๒