



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Regional Electricity Authority

เลขที่ ก.ต.สพท.(กป.) ๒๕๖๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์กันธุ์ชา
ชื่อผู้ส่ง นายอนันต์ รัตนปัญญา

Switching Deadline
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๒

วันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผอ.ก.ฟ.ส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า ของที่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้ทีมงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ SF-๖ ทรานส. ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5 (สพท.2)	19 ก.ค.62	09.00	17.00	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านหนองบวบหอม	TKK3S-03	DIS ชั่วคราว หนอง บวบหอม	นายอนันต์ พรหมศรี โทร ๐๘๕-๒๐๕๕๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหนองบวบหอม - DIS ชั่วคราว หนองบวบหอม.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผอ.กป. โทร ๐๘๕-๒๐๕๕๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)
(นายอนันต์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผอ.ก.ฟ.ส.อ.สพท.

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ SPO5 จาก TKK3S-03 ถึง DIS ชั่ว. หนองบวบหอม
ในวันที่ 19 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 990/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ รัตนปัญญา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต

(Signature)
(..... ๐๘๖-4๓๖-๓๕๗.....)

ส่วนรับผู้อนุมัติ

1976

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คพฟ.)

เรียน ผอ.ก. กฟท. สพท. กฟท.-กอก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง / แผ่น
แผนผังแนบ / แผ่น



คพฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
(นางสาวอรุษา-ศักดิ์พนา)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บ้านหนองบวบหอม | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 19 ก.ค. 62 | ระหว่าง 09.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สพน. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 990 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวิน | | วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 13 ก.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 15/7/62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching						
2	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	-
3	TKK03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	R	ตอนพรหม
4	-ย้ายโหลด SPO05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPO06						
5	TKK03S-04	ปลด	สับ		สพน.		DIS บ้านหนองทิ้งส้ม
6	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS บ้านหนองบวบหอม (SPO05)
7	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
8	TKK03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS บ้านหนองบวบหอม
9	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
12	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO	-	-
13	TKK03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	R	ตอนพรหม
14	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และทำงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
15	-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทำงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
16	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	-
17	TKK03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	R	ตอนพรหม
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
21	TKK03S-03	ปลด	สับ		สพน.		DIS บ้านหนองบวบหอม
22	-ย้ายโหลด SPO05 บางส่วนกลับจาก SPO06						
23	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพน.		DIS บ้านหนองบวบหอม (SPO05)
24	TKK03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS บ้านหนองทิ้งส้ม
25	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO	-	-
26	TKK03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	R	ตอนพรหม
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

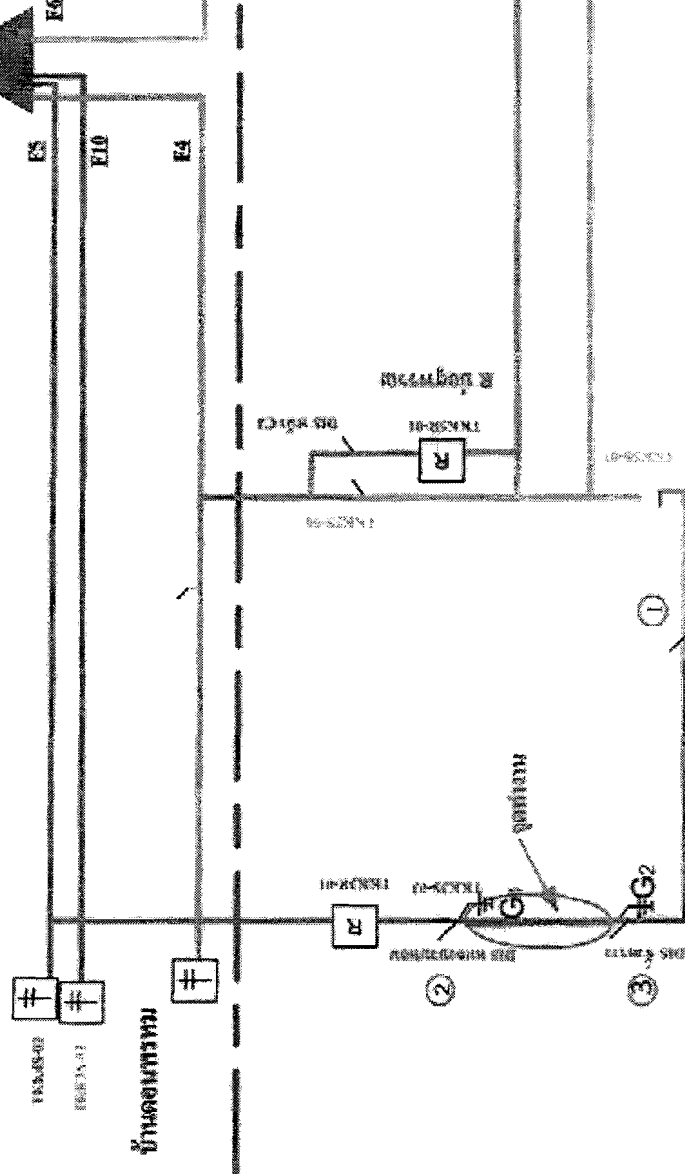

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 19 ก.ค. เวลา 09.00-17.00 น.

บริเวณ บ้านหนองบัวหอม

สถานี กทม.2

สถานี กทม.๑



ด้วย อจร ชัยชนะซึ่งผู้แก้ไข

1. ด้วย อจร ชัยชนะซึ่งผู้แก้ไข
2. โดย อจร ชัยชนะซึ่งผู้แก้ไข TKKAF-03 ๑๑๑
3. โดย อจร ชัยชนะซึ่งผู้แก้ไข TKKAF-04 ๑๑๑
4. โดย อจร ชัยชนะซึ่งผู้แก้ไข TKKAF-01 ๑๑๑
5. โดย อจร ชัยชนะซึ่งผู้แก้ไข TKKAF-02 ๑๑๑