



Switching Deadline

วันที่ 17 ก.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) **3402**
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วังศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูงเป็น ๑๘๕ SAC ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OY1๐๐	๒๑ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย ๑๘๕ SAC	DISชั่วคราวร้าน สมใจปากช.สนาม กอล์ฟ	OY1๐๐S-๐๔	นายปรเมศก์ หนูเชื้อเรียง ๐๙๒-๘๘๔๔๘๘๕
๒	OY1๐๑					จุดจัม PGข้ามถนน (HLo๑ ปลด)	OY1๐S-๐๖ SAB๘S-๑๑ OY1๐๐S-๐๔ DISชั่วคราว บีมปัท	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ริมถนนเพชรเกษมจาก ปากทางโรงรังสายเก่า ถึง ปากซอยสวนนกอล์ฟ
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ชม.ปบ โทร ๐๘๙-๘๘๘๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายสถิตย์ เรืองจ้อย)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ OY110 จาก DIS ชั่วคราวทางพิเศษกอล์ฟ ถึง OY110S-04
ในวันที่ ๒1 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 995/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ OY๖๐1 จาก จุดจัม PGข้ามถนน ถึง OY115-06, SAB8S-11, OY110S-04, DISชั่วคราวกฟภ.
- ในวันที่ ๒1 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุทธิพงษ์ ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี

.....
(.....)

1972

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. กพร.
อก.บช.(ก.๓), อก.วอ.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)(นางสาวอรอุษา ศักดิ์เพนา)

ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)


๑๕ ก.ค. ๖๕

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ริมถ.เพชรเกษม ปากทางไร่ชิงสายเก่า - ปากซอยสนามกอล์ฟ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสาย 185 SAC	ตามใบขอปฏิบัติงาน	995/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	12 กรกฎาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 กค 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15/7/62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต 			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
2	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
3	OYI01VB-01	Auto	Manual		OYI		L = 3.0 MW
4	OYI10VB-01	Auto	Manual		OYI		L = 1.2 MW
5	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB		L = 2.6 MW
7	ย้ายโหลด OYI1 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก OYI10						
8	OYI10S-06	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 วัดไร่ชิง
9	OYI01S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SCADA	ท่ารถวัดไร่ชิง
10	ย้ายโหลด OYI1 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SAB09						
11	OYI01S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 บั้มปตท.
12	SAB09S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS เชิงสะพานโพธิ์แก้ว
13	Dis ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS บั้มปตท.เชิงสะพานโพธิ์แก้ว
14	OYI01S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 บั้มปตท.
15	เมื่อช่างหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
16	Dis ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากซอยสนามกอล์ฟ
17	OYI01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โตโยต้าไร่ชิง
18	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการโอนโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่ายตั้งแต่จุดจัมป์ตั้งข้ามถนน ถึง OYI01S-03 (โตโยต้าไร่ชิง)						
19	แจ้ง Hotline กระเช้า01 ให้ทำการปลดจุดจัมป์ ตั้งข้ามถนนในไลน์ OYI01 บริเวณหน้าบั้ม ปตท.เลยสวนสามพราน ตามผังแนบ						
20	เมื่อ Hotline กระเช้า01 ทำการปลดจุดจัมป์ ตั้งข้ามถนนในไลน์ OYI01 บริเวณหน้าบั้ม ปตท.เลยสวนสามพราน แล้วเสร็จ						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงานทราบ						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
26	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
27	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		

งานตีพิมพ์หน้าตัดที่ 21 กค.62 เปลี่ยนสายเป็นสาย 185 SACริมถนนพชรเกษม ช่วงปากซอยไร่ซิงสายเก่า - ปากซอยสนามกอล์ฟ

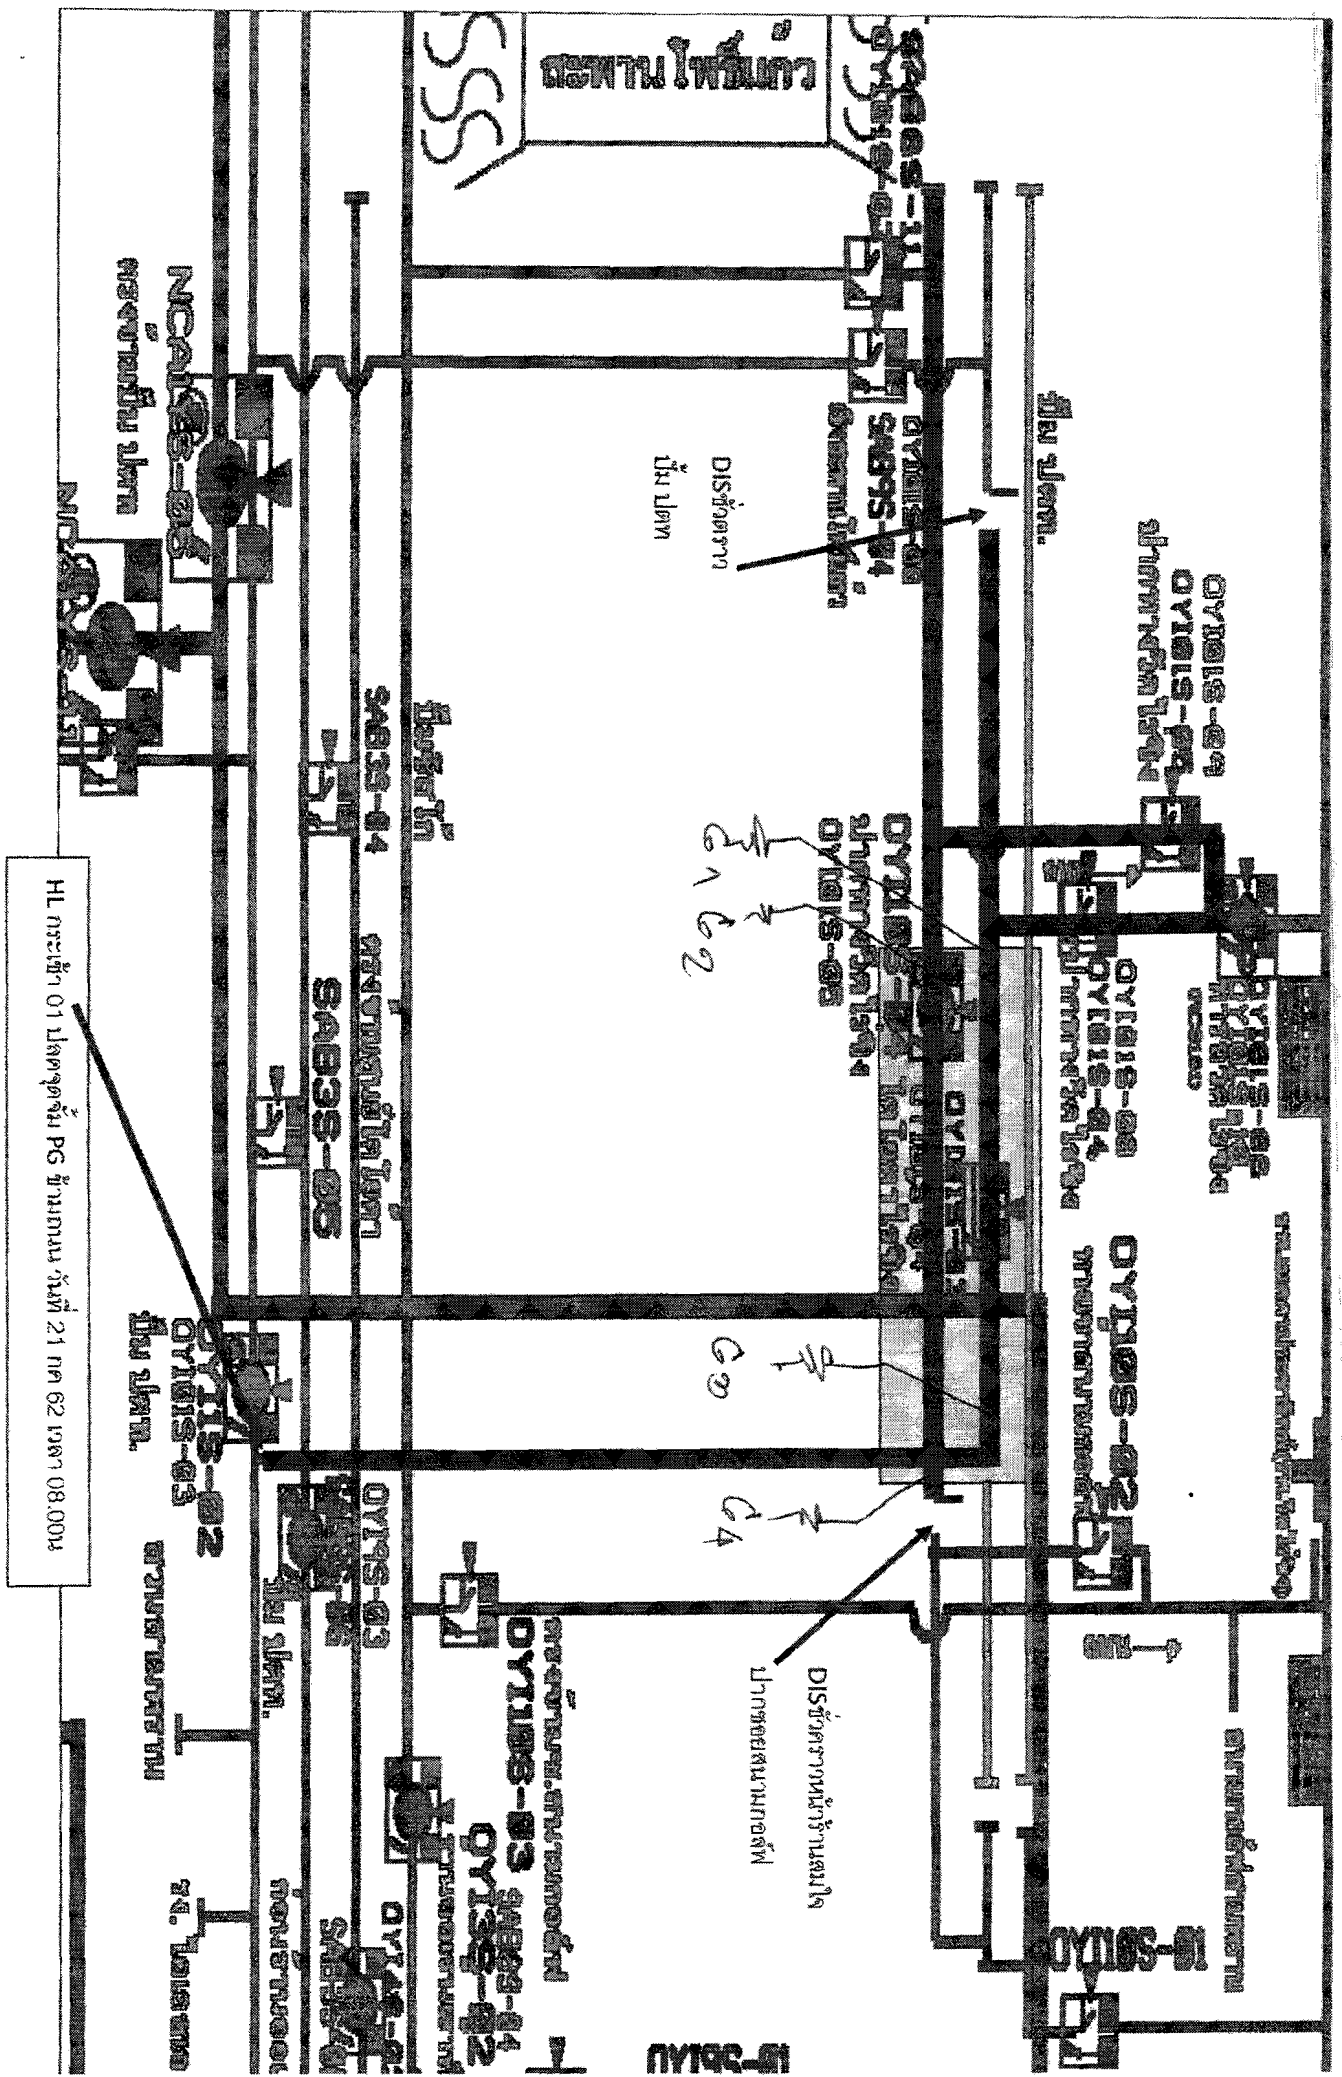

HL กระแส 01 ผิดจุดสัมผัส PG จำนวนวันที่ 21 กค 62 เวลา 08.00น