

2058

กองทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ...๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอดับไฟ

เลขที่ .ก.๓.สค.(บ.น.) ๓๕๕๒ /๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓) LA ก.๓.๖๒

ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุมโนธรรม

ตำแหน่ง ผอ.ก.ฟ.จ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร... จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย

ส่งแล้ว
ONS.

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMA๐๑	๒๘ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ปาก ทางเข้าวัดทอง	DIS ติดตั้งชั่วคราว เลย สะพานลอย วงจรบน	จุดคัดเบรกโดยวิธี ชอทไลน์กระเช้า	นายเกียรติพันธ์ หลุย เจริญ โทร ๐๘-๕๑๐๗-๖๕๘๘
๒	SMA๑๓	๒๘ ก.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ติดตั้งชั่วคราว ก่อน สะพานลอย วงจรล่าง	BEL๖S-๐๕ หน้า บ.แสงไทย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ปาก.ช.วัดทองและภายในช.วัดทอง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เวียนทอง ตำแหน่ง ทสม.บ. โทร. ๐๘-๑๙๘๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำระ ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

* ล็อก switching ฝั่งเลข หมายเลข 789/62 *

(นายคณิต สุมโนธรรม)

ตำแหน่ง ผอ.ก.ฟ.จ.สค.ชั้น๑

ONTS

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMA1 จาก Discharge Switching DDE 12V/400V
ในวันที่ 28 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1035/62


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ SMA13 จาก Discharge Switching DDE 12V/400V
ในวันที่ 28 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1035/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นนิต ราชบุรีวิมล ประธานงานการขอดับไฟกับ นายคณินทว เทียนทอง


(นาย นนิต ราชบุรีวิมล)
วันที่ 6 ก.ค. 62

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

2058

กปบ.คค.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นาย.เอกชัย หังสุวรรณ) ก.ค. 2562

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากซอยเข้าวัดทอง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1035/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิม		วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกานูจน์, นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=2.0MW.
3	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=11.0MW.
4	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L=15.0MW.
5	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	L=8.0MW.
6	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	L=10.0MW.
7	SMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA	-	L=3.0MW.
8	SMA13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA	-	L=2.0MW.
9	BAL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	-	L=4.0MW.
10	BAL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL	-	L=4.0MW.
11	ย้ายโหลด SMA KT1A ไปจ่ายจาก SMA KT2A						
12	SMABVB-03	ปลด	สับ		SMA	-	ขนานบัส
13	SMA03BVB-01	สับ	ปลด		SMA	-	INCOMING 3
14	ย้ายโหลด SMA 1 บางส่วนไปจ่ายจาก BAL 3						
15	BAL03S-06	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หน้าชูชุกิสินพล
16	BAL06S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 หน้าบริษัทแสงไทย
17	SMABVB-01	ปลด	สับ		SMA	-	ขนานบัส
18	BALBVB-01	ปลด	สับ		BAL	-	ขนานบัส
19	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดแบตเตอรี่)		สค.		ก่อนถึงแยกวัดทอง(บน)
20	BALBVB-01	สับ	ปลด		BAL	-	ขนานบัส
21	SMABVB-01	สับ	ปลด		SMA	-	ขนานบัส
22	BAL06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SCADA	SF6 หน้าบริษัทแสงไทย
23	ย้ายโหลด SMA KT1A กลับจาก SMA KT2A						
24	SMA03BVB-01	ปลด	สับ		SMA	-	INCOMING 3
25	SMABVB-03	สับ	ปลด		SMA	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อพร้อมตัด DDE โดยวิธีสวิตช์และดับไฟทำงาน						
27	แจ้ง กฟจ.สค. โหลดบริเวณแยกวัดทอง						
28	เมื่อ กฟจ.สค. โหลดบริเวณแยกวัดทอง แล้วเสร็จ						
29	แจ้ง ชุดสวิตช์ไลน์กระเช้า ตัด DDE บริเวณเลยแยกวัดทอง ตามผังแนบ						
30	เมื่อ ชุดสวิตช์ไลน์กระเช้า ตัด DDE บริเวณเลยแยกวัดทอง ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
31	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
32	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ว.ต.		DIS ก่อนถึงแยกวัดทอง(ล่าง)
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
34	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
35	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
36	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G3						
37	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G4						
38	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
39	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
40	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
41	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		- -
42	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		- -
43	SMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		- -
44	SMA13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		- -
45	BAL03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		- -
46	BAL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
47	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
48	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
49	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
50	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
51	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- -
52	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		- -
53	SMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		- -
54	SMA13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		- -
55	BAL03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- -
56	BAL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- -
57	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G1						
58	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G2						
59	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G3						
60	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงจุด จุด G4						

สถานี กงวานโยนโพธิ์ชัย ฝั่งต.กม.

วัดทอง

Dis ติดตั้งชั่วคราว 1คณ
สะพานลอย วงจรบน

SMAIS-03

Dis ติดตั้งชั่วคราว 1คณ
สะพานลอย วงจรล่าง

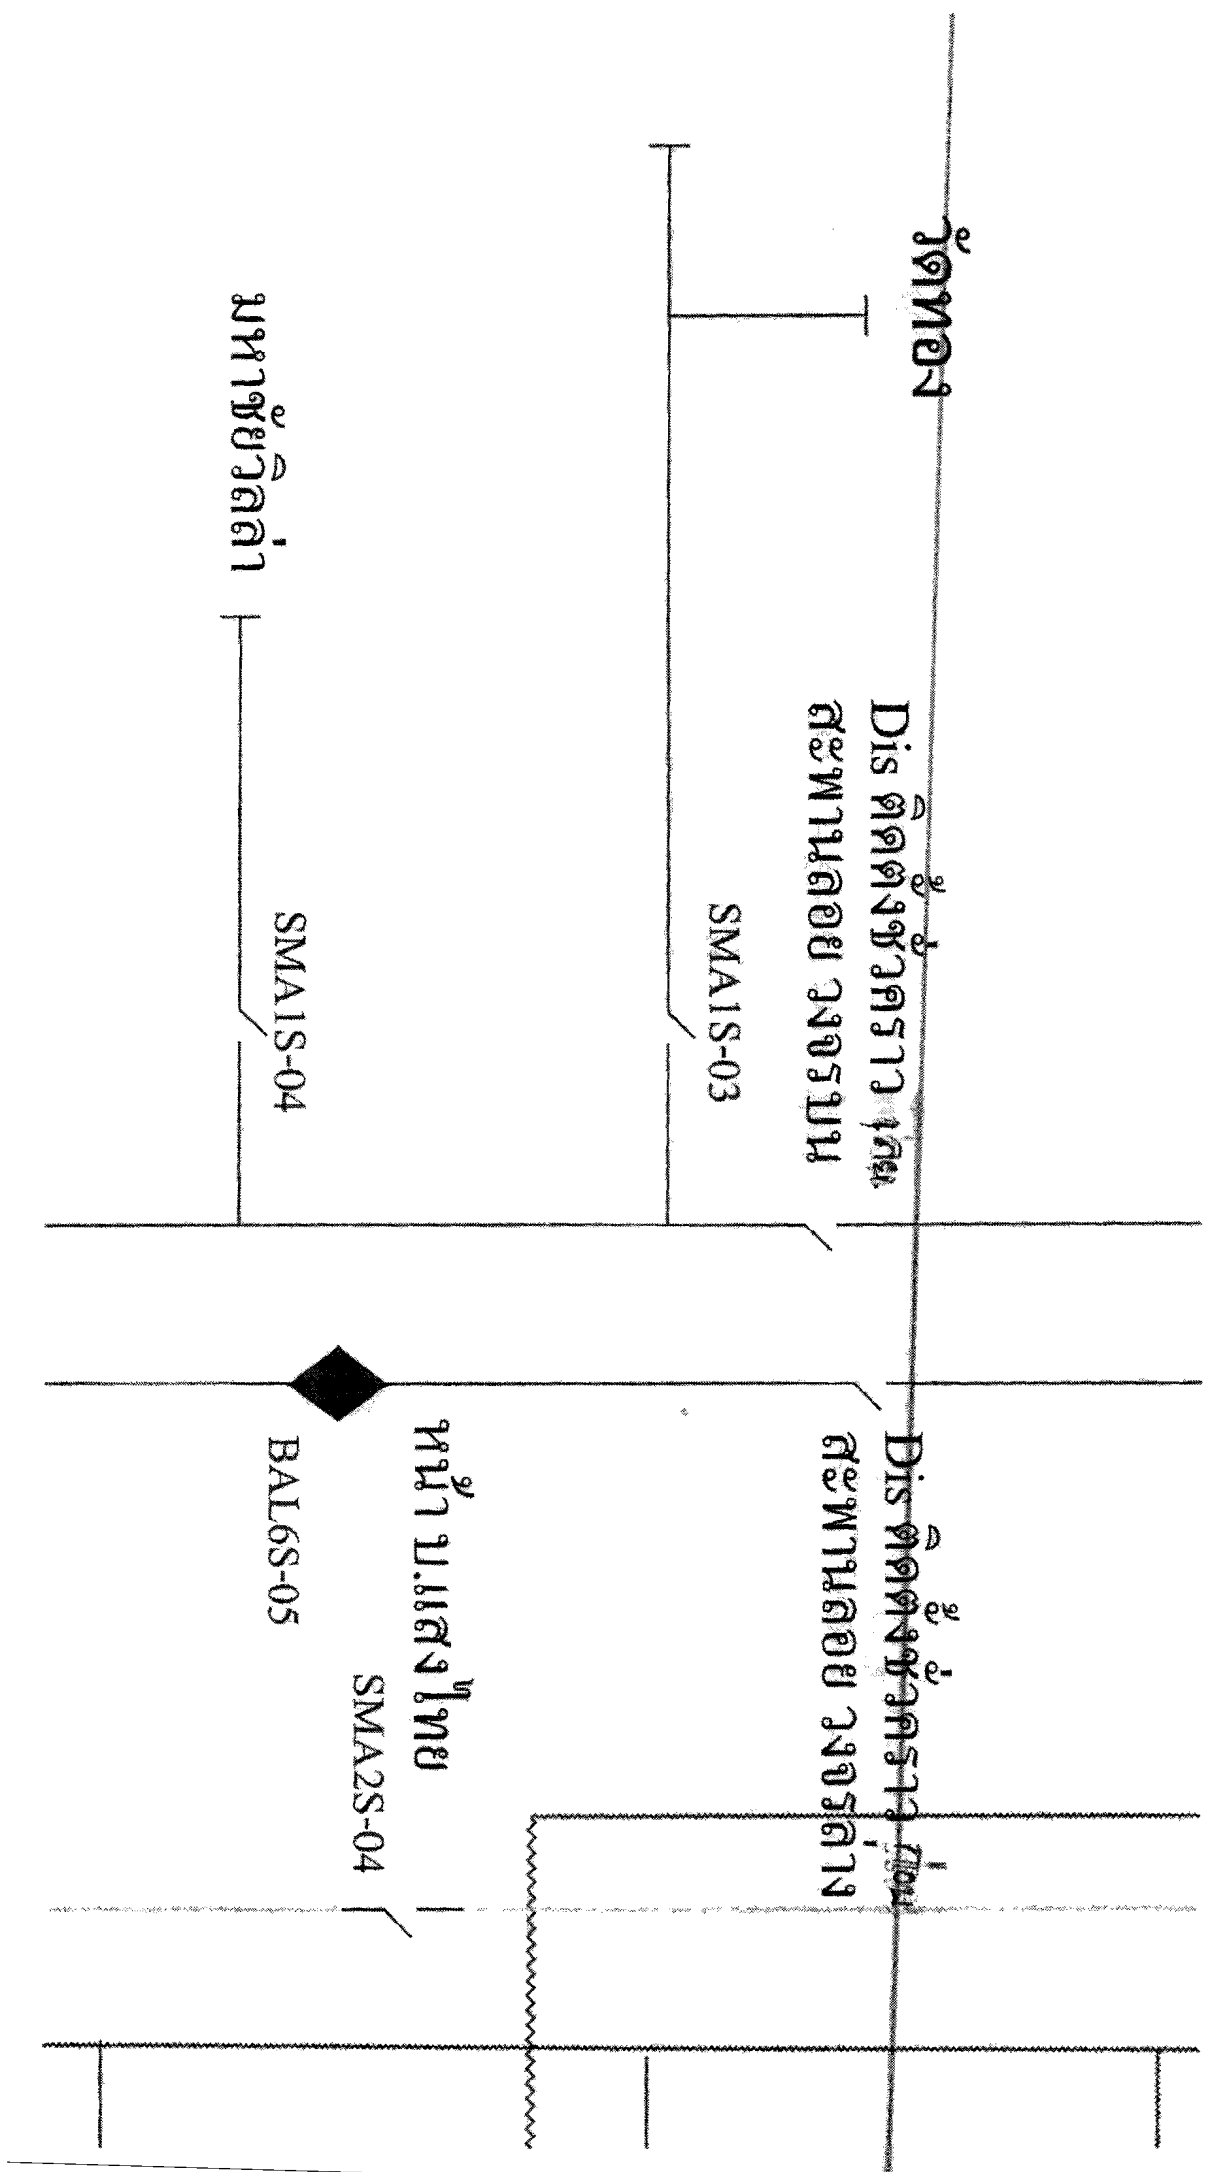
หน้า บ.แสงไทย

SMA2S-04

BAL6S-05

มหาชัยวิมลถ้ำ

SMAIS-04



สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

