



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายเลอพงษ์ วงษ์พันธุธา  
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

Switching Deadline

วันที่ 30 ต.ค. 62

**ส่งแล้ว**

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท).กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จากสถานีอ่างทอง๒ - สถานี  
สุพรรณบุรี สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	6 สท.	10/11/62	07.30	17.00	ปักเสาakor.ขนาด 12.20 เมตร ประกอบค่อม่อ จำนวน 58 ต้น	Dis SPA02S-16	Dis จัดรท โรงเรียนกาญจนา	โทร.๐๙๐-๐๔๓๙๑๑๔ นายปรีชา ทองระย้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกวิทย์ เขี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๙-๐๐๘๗๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงาน  
ผจก.กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPA6 จาก SPA2S-16 ถึง Dis จัดรท โรงเรียนกาญจนา  
ในวันที่ 10 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1488/62  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ออส โภทพิษฐ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทอชอวิทย์ ต่อสมรกุล  
24 ต.ค. 62

สทพร อนันต์เกียรติ  
( รจก. 6 แผน นว. ๑พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3013

เรียน ผจก. กฟจ. สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

28 ต.ค. 2562

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณเลี้ยงเมืองสถานพินิจ - โรงเรียนกาญจนา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1488/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 27 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ ๑๗/๑๐-๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๑๘-๑๐-๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	07.15	EGAT		-
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	๖	EGAT		-
4	SPA02VB-01	Auto	Manual		SPA		-
5	SPA06VB-01	Auto	Manual		SPA		-
6	ย้ายโหลดวงจร SPA2 ฝากวงจร SPA6						
7	SPABVB-01	ปลด	สับ	07.16	SPA		- ขนานบัส
8	SPA02S-18	ปลด	สับ	๐๗.๒๐	สพ.		DIS วัดสนามชัย
9	DIS. ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)	0๗.๒๕	สพ.		DIS โรงเรียนกาญจนา
10	SPABVB-01	สับ	ปลด	๐๗.๒๕	SPA		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 07.30 น.						
12	SPA02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)	๐๗.๓๐	สพ.		DIS เลียงเมืองสถานพินิจ
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
15	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
16	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto	๐๗.๓๐	EGAT		-
17	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto	๖	EGAT		-
18	SPA02VB-01	Manual	Auto		SPA		-
19	SPA06VB-01	Manual	Auto		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
20	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
21	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
22	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
23	SPA02VB-01	Auto	Manual		SPA		- -
24	SPA06VB-01	Auto	Manual		SPA		- -
25	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
27	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
28	SPA02S-16	ปลด	สับ		สพ.		DIS เลี้ยวเมืองสถานพินิจ
29	ย้ายโหลดวงจร SPA2 คืนจากวงจร SPA6						
30	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
31	DIS. ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพ.		DIS โรงเรียนกาญจนา
32	SPA02S-18	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดสนามชัย
33	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
34	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
35	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
36	SPA02VB-01	Manual	Auto		SPA		- -
37	SPA06VB-01	Manual	Auto		SPA		- -
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.ปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๓,๑๐...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.

สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...เส้นเลี้ยงเมืองแยกสถานี-โรงเรียนกาญจนา...เพื่อ...ปักเสาแรงสูง จำนวน ๕๘ ต้น...โดยมีรายละเอียดปิดเคอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


ปิดเคอร์ ... 2 ... สถานี ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. SPA๐๒S-๑๖ - Disชั่วคราวโรงเรียนกาญจนา

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า...ตำแหน่ง ..พชง.กส.กฟจ.สพ.... เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ...๐๙๐-๑๕๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง พช.กส.กฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ...๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด


แผนผังเชิงเส้น

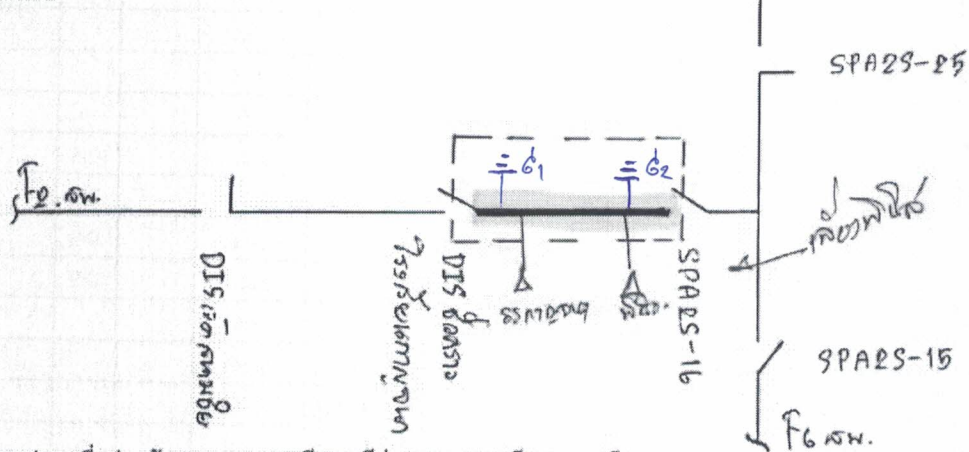


ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ย้ายโหลดหลังDis SPA๐๒S-๑๖ ถึง Disชั่วคราวโรงเรียนกาญจนา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.-๑๗.๐๐น.
๒. ตรวจสอบไฟดับ ชุดก่อสร้างขั้วตกราวด์ จุด๑ และชุดหิมแก่ไฟขั้วตกราวด์จุด๒
๓. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

  
 (นายไพโรจน์ สวัสดิ์ยากา)  
 รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
 ผจก.กฟจ.สพ.

  
 (นายอนากร สุวรรณประทีป)  
 พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๔๕๕, ๑๔๔๖๐

พณ(๖)๑.



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก... ชม.กส. .... ถึง ... ผจก.สพ.  
เลขที่ ก.จสพ.(กส) ๒๖๕๙ / ๒๕๖๒ วันที่ 17 ตุลาคม 2562  
เรื่อง ... ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนผังแสดงจุดปฏิบัติงาน จำนวน 1 แผ่น  
เรียน ผจก.สพ./ชม.กส.

ตามอนุมัติที่ ผจก.สพ. .... ลว. 5 ก.ย.62 ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการ

ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน ... ปรับปรุงระบบ 22 เควี. สนามชัย-สถานพินิจ  
อำเภอ... เมือง ... จังหวัด... สุพรรณบุรี WBS... P-TDD01.3-I-SPIIA.0004  
โครงข่าย... (พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง นายปรีชา ทองระย้า โทร 090-1439114)

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

- 1. บั๊กเส้า คอ.ร.ขนาด 12.20 เมตร ประกอบต่อม่อ คอ.ร.ขนาด 0.36\*0.36\*4.50 เมตรจำนวน 58 ต้น  
สถานที่ รายละเอียดแผนผังแนบ

ในการดำเนินการครั้งนี้มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง / แรงต่ำ ตามวันและเวลาดังนี้

- 1. ในวันที่ อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
- 2. ในวันที่ อาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน --

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ผบ.กฟจ.สพ.ดำเนินการดังนี้

ประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวันเวลาดังกล่าว

ดำเนินการ...ดับกระแสไฟฟ้าให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติ

-ผ.บ.บ.สพ.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟจ.สพ.

(...นายวรพล สุทธิไกร...)

ชม.กส.

- ๒๐  
นายพุดชั่งดี กาหลง  
ผ.บ.บ.กฟจ.สพ.

