แผนรองรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ วัดนักบุญเปโตร (กฟอ.สามพราน)

แผนตัดจ่ายไฟ

1. ย้ายโหลด SAD04 บางส่วน ไปจ่าย SAB01 (กฟอ.สามพราน ดำเนินการ)

สับ	SAB01VB-01	เบรกเกอร์ สถานีฯ สามพราน 2
ปลด	SAB01S-03	SF6 วัดท่าข้าม

แผนตัดจ่ายไฟ กรณีเมนไลน์ดับ (SAD04VB-01 ทริปล็อคเอาท์)
(วัดนักบุญเปโตร ไฟดับ)

ปลด	SAB01S-05	SF6 ศาลาสันติสุข
สับ	SAB01S-03	SF6 วัดท่าข้าม

หมายเหตุ กรณีฟอล์ทอยู่ต้นทาง

แผนตัดจ่ายไฟ

2. ย้ายโหลด SAD09 บางส่วน ไปจ่าย SAB02 (กฟอ.สามพราน ดำเนินการ)

สับ	SAB02VB-01	เบรกเกอร์ สถานีฯ สามพราน 2
ปลด	SAB02S-03	SF6 วัดท่าข้าม

แผนตัดจ่ายไฟ กรณีเมนไลน์ดับ (SAD09VB-01 ทริปล็อคเอาท์)
(วัดนักบุญเปโตร ไฟดับ)

ปลด	DiS ชั่วคราว	DIS ชั่วคราววงเวียนวัดโรมัน
สับ	SAD09VB-01	เบรกเกอร์ สถานีฯ สามพราน 4

หมายเหตุ กรณีฟอล์ทอยู่ปลายทาง
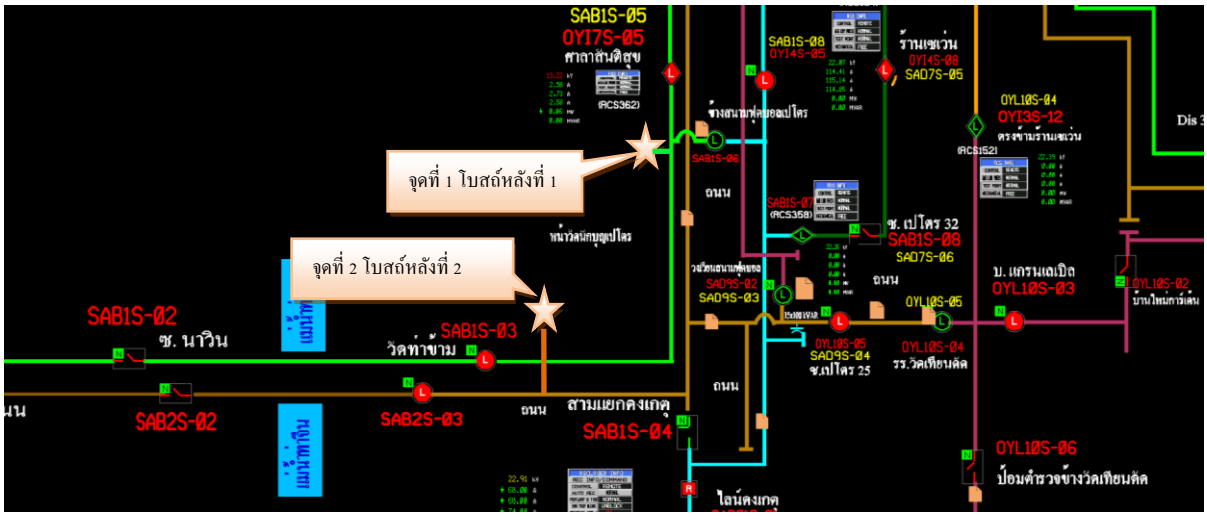
แผนผังแสดงวัดนักบุญเปโตร